


ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovaný architekt Masarykovo nám. 75 763 61 NAPAJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz
PROJEKTANT	Ing.P.VYCHOPEŇ				
KAT. ÚZEMÍ	OTROKOVICE				
MÍSTO STAVBY	p.č. 41/1, 41/2				
INVESTOR	MĚSTO OTROKOVICE				
ADRESA INV.	NÁM. 3. KVĚTNA 1340, OTROKOVICE				
AKCE	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, OTROKOVICE			DATUM	10/2021
OBJEKT	SO 101 – BYTOVÝ DŮM			STUPEŇ	DPS
PROFESE	D.1.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČ.BLESKOSVODU			FORMÁT	A4
OBSAH	ROZVÁDĚČ RMS1.1/SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/1.NP			MĚŘÍTKO	N
				ČÍSLO VÝKRESU	EL101–25

TYP PROVEDENÍ:	OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE—ZAPUŠTĚNÁ 36 MODULŮ
KRYTÍ V UZAVR. STAVU:	IP 30
KRYTÍ V OTEVR. STAVU:	IP 20
ROZMĚRY:	335x615x90 (šxvxh) mm
DELENÍ:	—
NÁTER:	TYPOVÝ
OBSLUHA:	PRACOVNÍKY POUČENÝMI
PRIVOD(Y):	ZESPODU
VÝVODY:	NAHORU

POZNÁMKA :

- o ROZVÁDĚČ VYBAVIT KAPSOU NA VÝKRESOVOU DOKUMENTACI
- o PO OSAZENÍ ROZVÁDĚČE DO VYBRANÉ POLOHY A JEHO DEFINITIVNÍM NAPOJENÍ BUDE ZE VNITŘ DVEŘÍ UMÍSTĚN TEXT (SAMOLEPKA) S ADRESOU MÍSTA JEHO NAPOJENÍ NA ZDROJ EL.ENERGIE (VELIKOST PÍSMEN MIN.50 mm)
- o NA DVEŘÍCH ROZVÁDĚČE BUDOU UMÍSTĚNY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A NÁPISY DLE ČSN 34 3510 TAKTO :

TABULKA ČÍSLO :

8601

8726

0101

NÁPIS ČÍSLO :

6121 — HLAVNÍ VYPÍNAČ

4301 — NEHAS VODOU ANI

PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

LIST C.: 2 LISTU:	ROZVÁDĚČ RMS1.1/SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/1NP			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
	OBJ.C./PJ: ELEKTRO	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU OTROKOVICE	VÝKRES ČÍSLO: EL101-25
	PROVEDL: ING.VYCHOPEN	DATUM: 10.2021	INVESTOR:	

FI 50
OLL-16B-1N-030AC
16A
30mA

FI 53
OLL-10B-1N-030AC
10A
30mA

KT70
EZN 002
HAGER

15 18 A1 A2 B1

N

X50:1
KX04F

N/FI
KX04N

X51:1
KX04F

N/FI
KX04N

X52:1
KX04F

N/FI
KX04N

X53:1
KX04F

N/FI
KX04N

X54:1
KX04F

N/FI
KX04N

X55:3
KX04F

X55:1
KX04F



210 211 212 213 461 462

50	51	52	53	1.1/54	1.1/55
Z	Z	Z	Z	M	SB
1.1/50	1.1/51	1.1/52	1.1/53	1.1/54	1.1/55
2	5	5	2	0.1	
CYKY 3x2.5/J	CYKY 3x2.5/J	CYKY 3x2.5/J	CYKY 3x2.5/J	CYKY 3x1.5/J	CYKY 3x1.5/O
WL	WL	WL	WL	WL	WS
1.1/50	1.1/51	1.1/52	1.1/53	1.1/54	1.1/55
ZASUKA m. p. 108	ZASUKA m. p. 108	ZASUKA m. p. 108	ZEBRIK m. p. 108	VENTILATOR WC / m. p. 109	ČASOVÉ ŘÍZENÍ CHOD TLAČITKO-1/O WC / m. p. 109

LIST Č.: 5	ROZVÁDEČ RMS1.1/SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/1NP		ARCHIVNÍ ČÍSLO:
LISTU:	OBJ.Č. PŘI: ELEKTRO	ZAK.ČÍSLO: AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU OTROKOVICE	
	PROVEDL: ING. VYCHOPEN	DATUM: 10. 2021	VÝKRES ČÍSLO: EL101-25

USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ – POHLED BEZ DVEŘÍ

SESTAVA SKŘÍNĚ

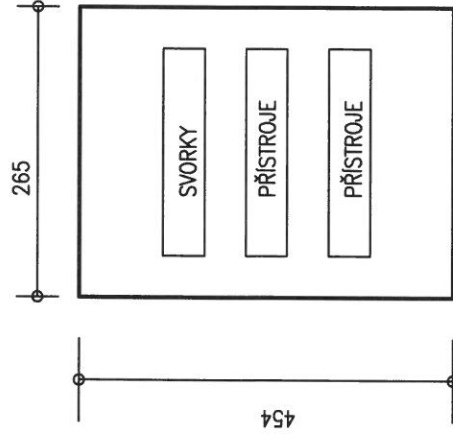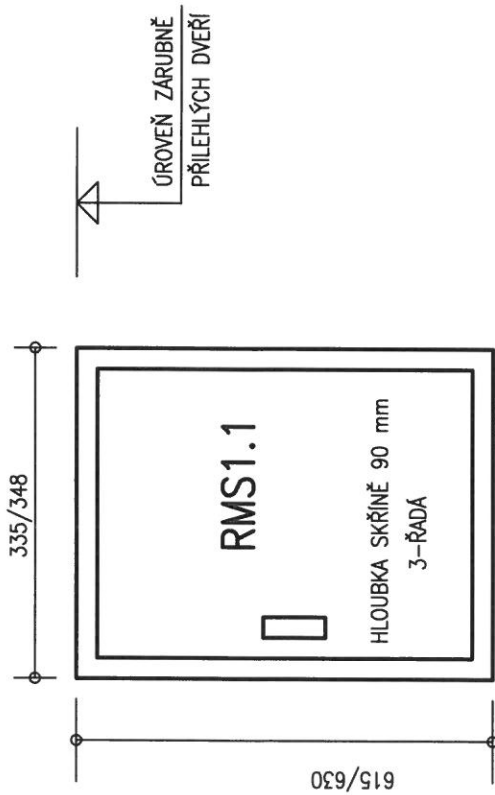

LIST Č.: LISTU:	6	ROZVÁDĚČ RMS1.1/SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/1NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
		OBJ.C.PJ: ELEKTRO	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU OTROKOVICE		VÝKRES ČÍSLO:	
		PROVEDL: ING.VYCHOPEN	DATUM:	INVESTOR:		EL101-25	