

Tabulka místností 2.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Em [lx]	Poznámka
2.01	Sklad	5,69	100	
2.02	Ordinace - Gastroenterologie	15,57		
2.03	Ordinace - Gastroenterologie	15,58		
2.04	Ordinace - Gastroenterologie	12,50		
2.05	Ordinace	15,18		
2.06	Ordinace	15,10		
2.07	Ordinace	15,43		
2.08	Ordinace	15,41		
2.09	Místnost	16,87	300	
2.10	WC	2,05	200	
2.11	Chodba	2,76	100	NA PODLAŽE
2.12	WC předsíň	2,39	200	
2.13	WC	1,49	200	
2.14	WC	1,45	200	
2.15	WC	1,40	200	
2.16	WC	2,85	200	
2.17	WC předsíň	3,75	200	
2.18	Schodiště	40,82	150	NA PODLAŽE
2.19	Ordinace	20,00	500	Ra>=90
2.20	Ordinace	14,23	500	Ra>=90
2.21	Ordinace	14,46	500	Ra>=90
2.22	Ordinace	12,84	500	Ra>=90
2.23	Ordinace	20,12	500	Ra>=90
2.24	Úklidová místnost	2,63	100	
2.25	Chodba / Čekárna	169,33	100	NA PODLAŽE

POŽADOVANÉ INTENZITY OSVĚTLENÍ DLE ČSN EN 12464–1:

ÚČEL MÍSTNOSTI	REFERENČNÍ ČÍSLO	OSVĚTLENOST	ČINITEL OSVĚTLENÍ UGR	INDEX PODÁNÍ BAREV Ra	POZNÁMKA
CHODBA	9.1	100	28	40	NA PODLAŽE
SCHODIŠTĚ	9.2	150	25	40	NA PODLAŽE
KANTÝNY	10.1	200	22	80	
ŠATNY, WC, UMÝVÁRNY	10.4	200	22	80	
PROVOZNÍ MÍSTNOSTI	11.1	200	25	80	
SKLADY	12.1	100	25	80	
KANCELÁŘE	34.2	500	19	80	
RECEPCE	34.6	300	22	80	
OBCENÉ PRODEJNÍ PLOCHY	35.1	300	22	80	
VSTUPNÍ HALY	36.1	100	22	80	
VYŠETŘOVNY OBCENÉ	48.1	500	19	90	4000–5000K
OČNÍ VYŠETŘOVNY	49.1	500	19	90	4000–5000K
ORL VYŠETŘOVNY	50.1	500	19	90	4000–5000K
ZOBRAZOVACÍ METODY	51.1	300	19	80	
ZUBNÍ ORDINACE	56.1	500	19	90	4000–5000K

LEGENDA SVÍTIDEL:


Poliklinika Otrokovice, budova C, 1.NP

OZNAČENÍ	POČET	
1	31 *	LED svítidlo s omezením oslnění (3200 lm; 26.0 W, 5000/6000K)
2	0 *	LED svítidlo přisazené (1400 lm; 14.0 W, 4000K)
3	1 *	LED svítidlo přisazené (2400 lm; 27.0 W, 4000K)
4	1 *	LED svítidlo přisazené (3600 lm; 34.0 W, 4000K)

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- MÍSTNOST BEZ ÚPRAV – STÁVAJÍCÍ LED SVÍTIDLA
- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL ZA LED:
 - PŘESTĚRKOVÁNÍ, ZAPRAVENÍ STROPNÍ OMÍTKY V PLOŠE 20%
 - VÝMALBA STROPU V PLOŠE 20%
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU Z PLECHOVÝCH LAMEL:
 - ZHOTOVENÍ NOVÉHO KAZETOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ NOSNÉHO ROŠTU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU V ROZSAHU 20%, PO INSTALACI LED SVÍTIDEL ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET
- DEMONTÁŽ–VYŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SDK PODHLEDU V ROZSAHU 20%, PO INSTALACI LED SVÍTIDEL ZAPRAVENÍ PODHLEDU + VÝMALBA V ROZSAHU 20%
- MONTÁŽ NOVÉHO KAZETOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ NOSNÉHO ROŠTU

SCHÉMA AREÁLU

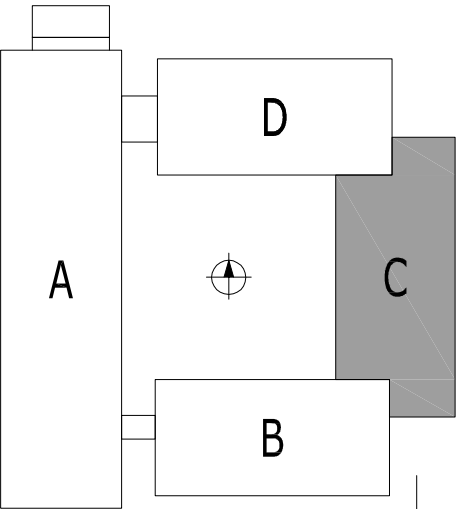

LEGENDA ÚPRAV:

- KOMPLETNÍ VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ŽÁŘIVKOVÝCH A ŽÁROVKOVÝCH SVÍTIDEL ZA NOVÁ ÚSPORNÁ LED SVÍTIDLA VE STÁVAJÍCÍCH POZICÍCH A POČTECH.
- NOVÁ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 12464–1 (ČSN 36 0450) NA INTENZITU OSVĚTLENÍ, ČINITEL OSLNĚNÍ A INDEX PODÁNÍ BAREV.
- OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ – LOKÁLNÍ VYPÍNAČI U VSTUPU DO MÍSTNOSTI NEBO POHYBOVÝMI ČIDLY S VYHODNOCENÍM DENNÍHO OSVĚTLENÍ
- NOUZOVÁ SVÍTIDLA BUDOU S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM, SAMIOSTATNOST 1 HODINA, BUDOU SVÍTIT PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ.

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing. MARTIN ŠEĎA	ROBERT KOVÁŘ	Ing. MARTIN ŠEĎA
INVESTOR: Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice, tř. Osvobození 1388, IČO: 60741490		
MÍSTO STAVBY: tř. Osvobození 1388, 76502 Otrokovice, parc. č. st. 2555, k.ú. Otrokovice		
STAVBA:		
VÝMĚNA SVÍTIDEL A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ POLIKLINIKY OTROKOVICE		
OBJEKT C – PŮDORYS 2.NP		
MEŘ.: 1:100	Č.V.: C–102	

Ing. MARTIN ŠEĎA

projektová činnost ve výstavbě

Tyršova 747, 763 02 Zlín 4

tel. 702 339 963

e-mail: projektyseda@seznam.cz

www.projektyseda.cz

FORMÁT: 5x44	STUPEŇ PD: DZS
DATUM: 03/23	Č.Z.: 80/12–03–2023
PROFESE: ELEKTROINSTALACE	Č.KOPIE.: