

Vyjádření č. 029436/2018/PT

ŽADATEL :

Ing. Milan Farář

Ronzovy paseky 505
760 01 Zlín

Vyjádření k :

sloučenému územnímu a stavebnímu řízení

Datum žádosti : 5.9.2018
Vyřizuje : Pisková Ludmila, Dobuschová Anna
Telefon: 577124238, 577124236
Číslo jedn. pošta :

Název stavby : Vodovodní řad + kanalizační stoka na pozemku p.č. 3653 v k.ú. Otrokovice
Předloženo: DSP, Ing. Milan Farář, 08/2018
Investor: Pavel Novák

Místo stavby : Město : Otrokovice
Lokalita : Boženy Němcové

Text vyjádření :

Projekt řeší stavbu vodovodního řadu a kanalizační stoky na pozemku p.č. 3653 v k.ú. Otrokovice. Vodovodní řad je navržen z PE DN 80 v délce 92,0 m s napojením na stávající vodovod LT 80 v ul. Boženy Němcové. Ukončen bude nadzemním hydrantem DN 80. Kanalizační stoka je navržena z KG SN8 DN 200, dl. 124,0 m, sklon 0,6 % s napojením do nové revizní šachty Š6 osazené na konci stávající kanalizační stoky BT 300 v ul. Boženy Němcové. Na stoce budou osazeny čtyři revizní betonové šachty DN 1000. Dešťové vody z plánovaných novostaveb budou odváděny přes retenční nádrže s přepadem napojeným do plánované kanalizační stoky.

S technickým řešením sítí a s napojením na stávající vodovod a kanalizaci souhlasíme.

Při realizaci díla nutno dodržet následující podmínky :

- V případě, že je uvažováno s provozováním zařízení společností MOVO, a.s., požadujeme dodržení technických požadavků na výstavbu vodovodů a kanalizací (např. revizní šachty DN1000, min. únosnost kanalizačních trub SN8 atd.) a účast zástupců MOVO, a.s., při realizaci stavby (na kontrolních dnech stavby, při tlakových zkouškách, zkouškách vodotěsnosti a před záhozem).
- Dimenze gravitační kanalizační stoky musí být v min. DN 250, nikoliv DN 200.
- Plastové vodovodní potrubí musí být opatřeno izolovaným vodičem (min. 6mm²), který bude vytažen do armaturních poklopů s přesahem min. 0,5m pro případné vytýčení, maximální vzdálenost mezi vývody vodičů 100m, po dokončení musí být provedena pracovníky MOVO, a.s., kontrola funkčnosti vodičů.

- Z důvodu manipulace požadujeme u navrhovaných hydrantů mezi ovládacím šoupátkem a hydrantem umístit mezikus v dl. min. 30 cm (TP roura).
- Vlastní realizace přípojek je možná až po kolaudaci sítí a vyřešení obchodně-provoznatelských vztahů s MOVO, a.s. (uzavření smlouvy o nájmu a provozování, případně předání do majetku VaK Zlín, a.s.).
- Realizace a napojení vodovodu a kanalizační stoky bude provedeno za účasti zástupce MOVO, a.s.
- Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací tuto skutečnost písemně oznámit MOVO, a.s. a požádat o vytyčení polohy sítí (vodovod, kanalizace)
- Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení sítí od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny následující požadavky
- Při zásahu do terénu zajistit dodržení krytí sítí podle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130
- Při provádění prací respektovat podmínky zásahu do ochranného pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok podle zákona č.274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zejména povinnost na své náklady přeložit vodovodní a kanalizační zařízení v případě jakéhokoliv zásahu stavby do jejich ochranných pásem, včetně povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své náklady nové úrovní povrchu veškerá zařízení vodovodních řadů a kanalizačních stok mající vazbu na terén
- Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodů a kanalizací a v blízkosti sítí dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných náradí či strojů
- Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
- Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí podle ČSN 736005
- Před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s. ke kontrole

Datum : 12.9.2018


MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Olomouc, Tovární 41
PSČ 772 11

Ing. Schieferdecker Jan
Vedoucí oddělení TPČ Zlín

Podpis a razítko :

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vystavení

Veškeré informace o zpracování osobních údajů při poskytování služeb ve společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. jsou uvedeny v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který je zveřejněn na internetových stránkách www.smv.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/

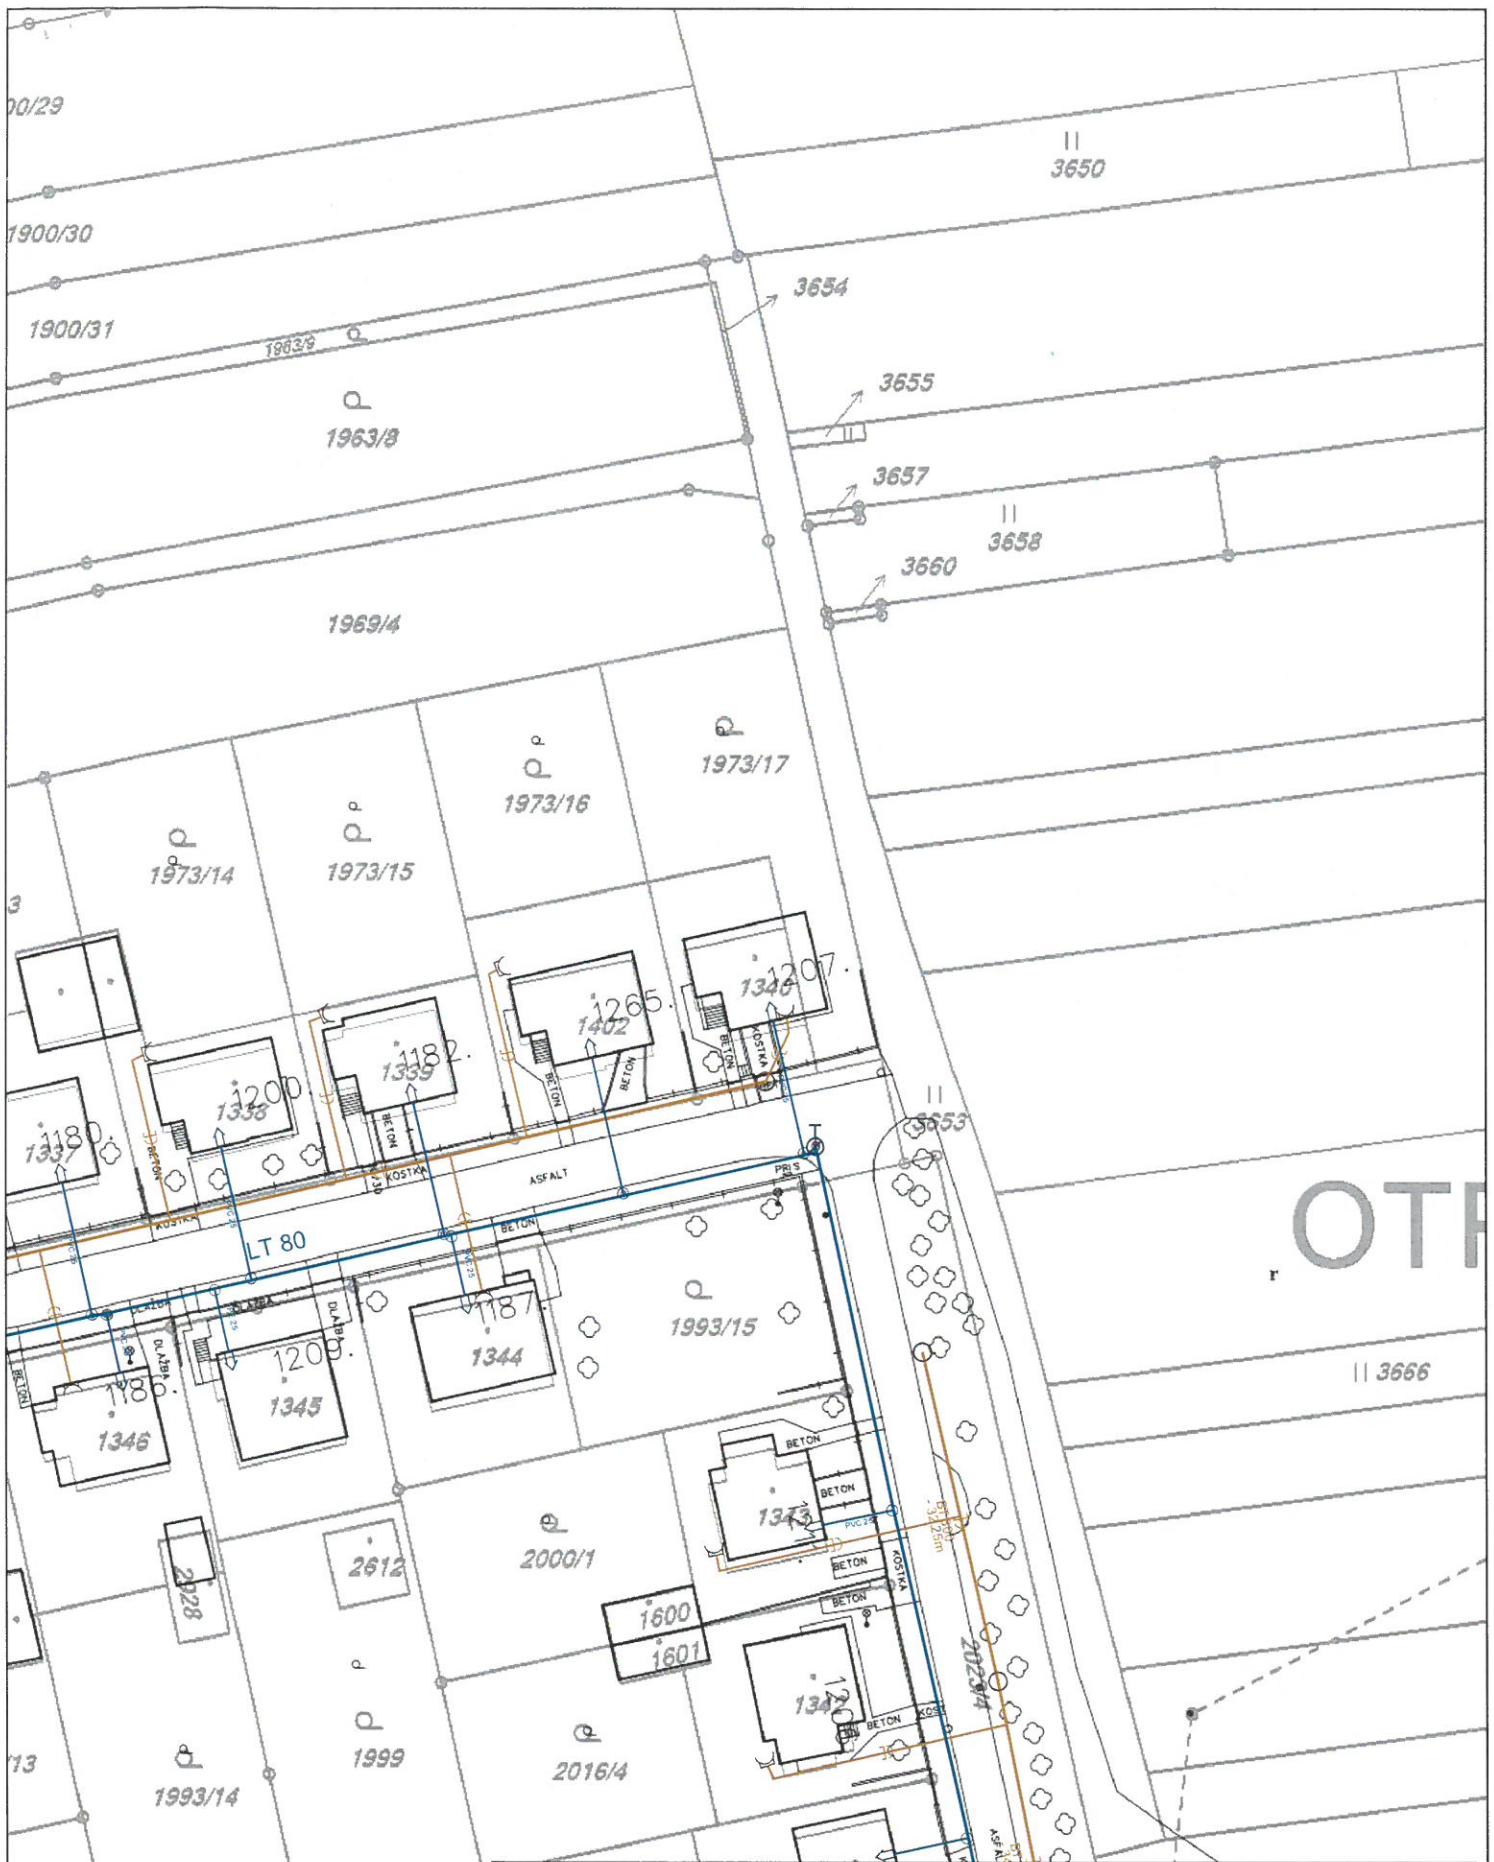

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
 Polohopis není kopie katastrální mapy
 Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítí a nadmořské výšky, které nelze použít pro
 návaznou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřením před zahájením
 stavebních prací

Popis:

Vystavil:	Ludmila Pisková	Dne:	5.9.2018	Měřítko:	1:720
-----------	-----------------	------	----------	----------	-------



