

ODPOVEDNY PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil	 AUTORIZACNI RAZITKO	CISLO PARE	Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovany architekt Masarykovo nam. 75 763 61 NAPAJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz	
PROJEKTANT	Ing. Miloslav Pátek				
KAT. UZEMI	KVITKOVICE U OTROKOVIC				
MISTO STAVBY	p.c. 139/1				
INVESTOR	MESTO OTROKOVICE				
ADRESA INV.	NÁM. 3. KVETNA 1340, OTROKOVICE				
AKCE HASIČSKÁ ZBROJNICE KVÍTKOVICE OBJEKT SO 105 – PŘÍPOJKA nn PROFESE D.1.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			DATUM	09/2024	
OBSAH ROZVADĚČ RE 1			STUPEN	DPS	
			FORMAT	8 A4	
			MERITKO	N	
			CISLO VYKRESU	EL105.123	

# POZNÁMKA

- ROZVÁDĚČ JE NAVRŽENÝ NAPŘ. VÝROBNÍHO PROGRAMU DCK HOLOUBKOV NEBO ELPLAST ROKYCANY PODLE TÉTO DOKUMENTACE
- ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE NAPŘ.OD FIRMY OEZ LETOHRAD
- VNITŘNÍ KRYCÍ PANEL UPRAVIT PRO PLOMBY EG.D (E–ON) DISTRIBUCE a.s.
- PROPOJOVACÍ VEDENÍ V ROZVODNICI PROVÉST Cu VODIČI S PLNÝMI JÁDRY
- MĚŘÍCÍ SOUPRAVU+HDO DODÁ A OSADÍ ROZVODNÝ ZÁVOD
- ROZVÁDĚČ BUDE UPRAVEN VE SHODĚ S POŽADAVKY EG.D BRNO JAK JSOU UVEDENY V PUBLIKACI "POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ , PROVEDENÍ A ZAPOJENÍ MĚŘÍCÍCH SOUPRAV U ZÁKAZNÍKŮ A MALÝCH VÝROBEN..... PŘIPOJENÝCH K ELEKTRICKÉ SÍTI NÍZKÉHO NAPĚTÍ (BRNO, 01.01.2024)

ROZVÁDĚČ JE ZAPOJEN V DISTRIBUČNÍ SÍTI EG.D DISTRIBUCE a.s.

## OZNAČOVÁNÍ VODIČŮ V ROZVÁDĚČI NÁVLEČKAMI S POPISEM :

PŘÍVOD DO ELEKTROMĚRU :	L1P , L2P , L3P
VÝVOD Z ELEKTROMĚRU :	L1 , L2 , L3
STŘEDNÍ VODIČ :	N

## BAREVNÉ OZNAČOVÁNÍ VODIČŮ V ROZVÁDĚČI:

FÁZOVÝ VODIČ 1.FÁZE /L1	HNĚDÁ
FÁZOVÝ VODIČ 2.FÁZE /L2	ČERNÁ
FÁZOVÝ VODIČ 3.FÁZE /L3	ŠEDÁ
SPOLEČNÝ OCHRANNÝ A STŘEDNÍ VODIČ/PEN	ZELENOŽLUTÁ
OCHRANNÝ VODIČ /PE	ZELENOŽLUTÁ
STŘEDNÍ VODIČ /N	SVĚTLEMODRÁ

## VYPÍNAČ QM01 :


PŘÍSTROJ BUDE OZNAČENÝ POPISNÝM ŠTÍTKEM S TEXTEM "VYPÍNAČ INSTALACE"

VÝZBROJ ROZVÁDĚČE JE ZAKRESLENA PRO CÍLOVÝ–VÝHLEDOVÝ STAV  
AKTUÁLNĚ NEBUDE OSAZENÝ RELÉ BOX/EG.D. OSTATNÍ PŘÍSTROJE OSADIT

LIST C.: LISTU: 2 4	Rozvaděč RE1			ARCHIVNI CISLO:
	OBJ.C.,PJ: S0105	ZAK.CISLO:	AKCE: Hasiči Kvítkovice	VYKRES CISLO:  EL–105.123
	PROVEDL: Ing. M. Pátek	DATUM: 30.09.2024	INVESTOR: Město Otrokovice	


NOVÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ

SESTAVA FAKTURAČNÍCH PŘÍSTROJŮ

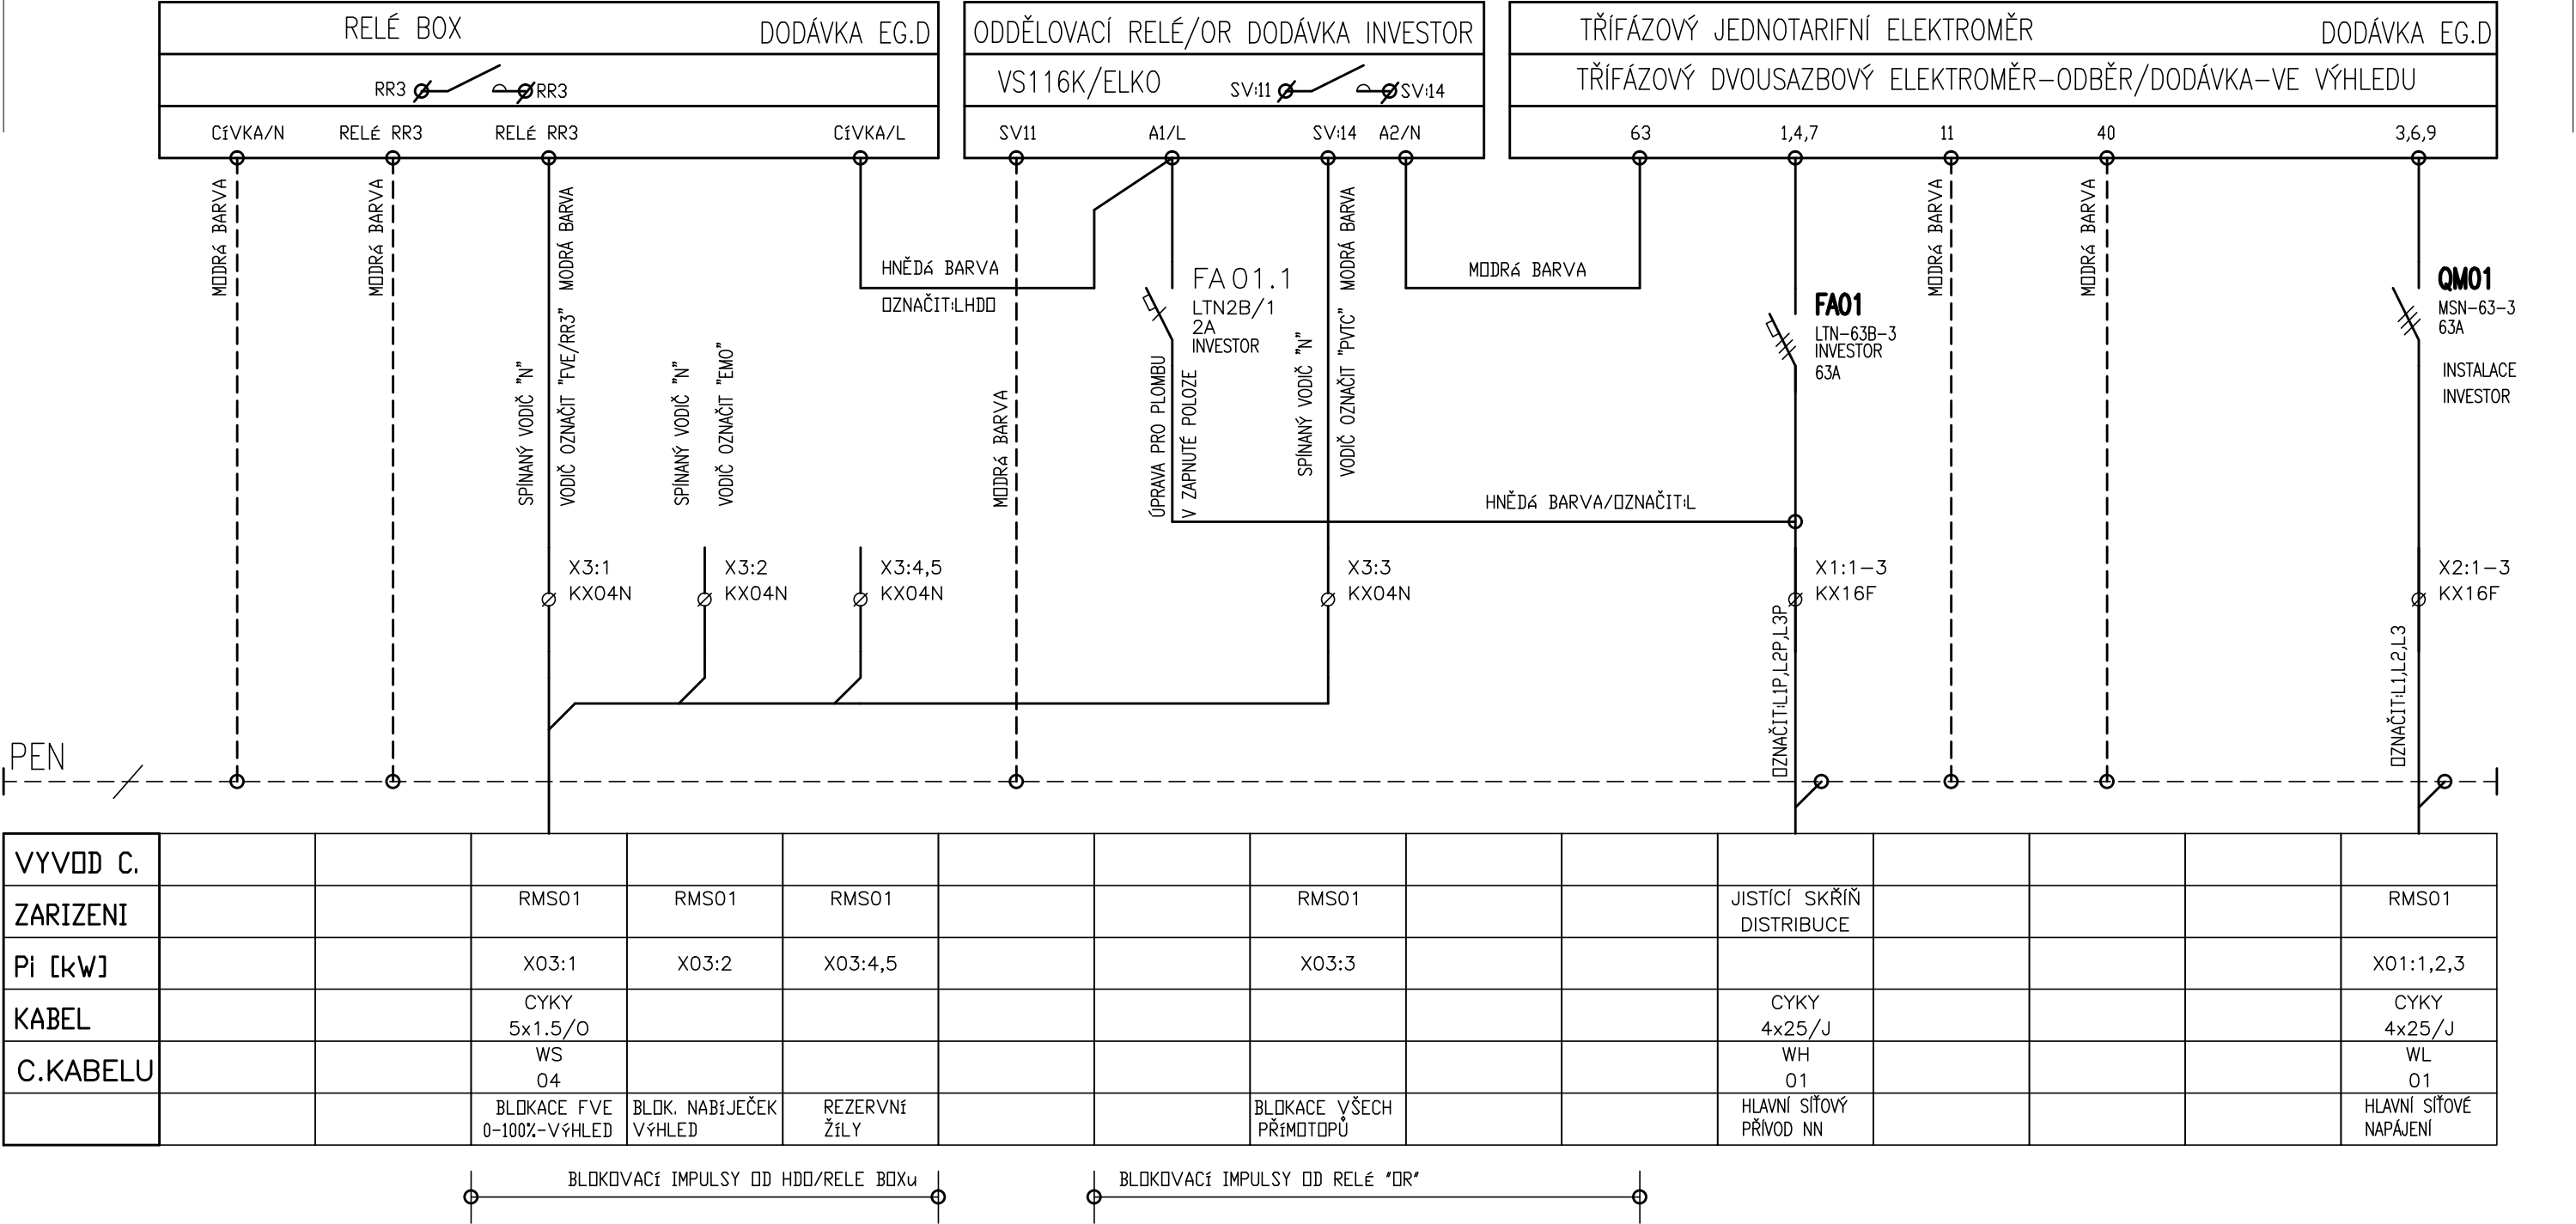

LIST C.: LISTU:	3 4	Rozvaděč RE1			ARCHIVNÍ ČÍSLO:  VYKRES ČÍSLO: EL-105.123
		OBJ.C.,PJ: S0105	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: Hasiči Květkovice	
		PROVEDL: Ing. M. Pátek	DATUM: 30.09.2024	INVESTOR: Město Otrokovice	

SCHÉMA—ČELNÍ POHLED  
PANEL IP20

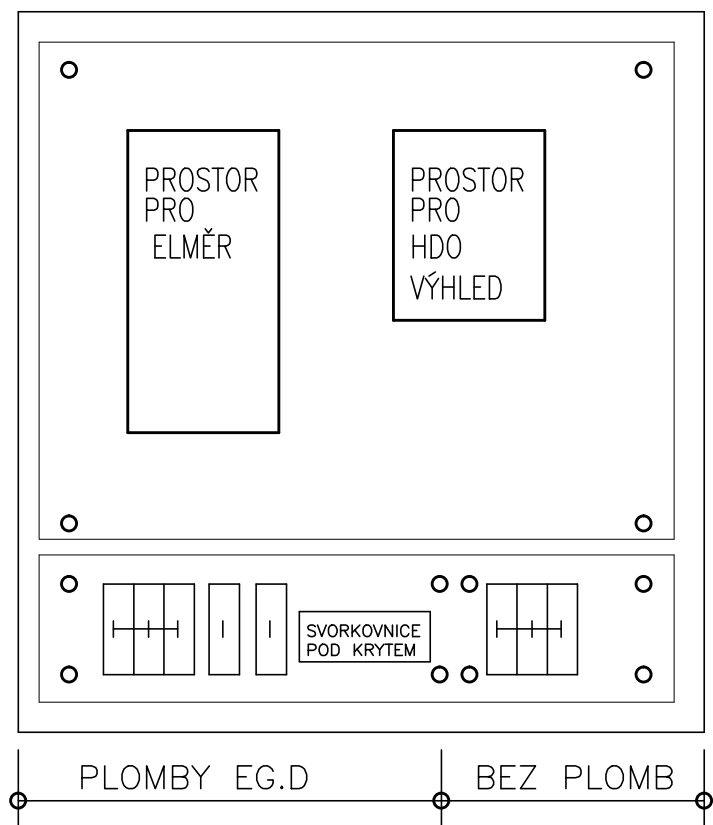

KRYT S PLOMBAMI  
PROSTOR PRO MĚŘÍCÍ  
SOUPRAVU

KRYT S PLOMBAMI  
PROSTOR PRO PŘÍSTROJE  
LIŠTA DIN NA CELOU ŠÍŘKU  
SKŘÍNĚ

HLAVNÍ JISTIČ/ELMĚR  
JISTIČ HDO  
ODDĚLOVACÍ RELÉ  
VYPÍNAČ INSTALACE

POPISNÉ ŠTÍTKY

LIST C.: LISTU:	4 4	Rozvaděč RE1			ARCHIVNI CISLO:
	OBJ.C.,PJ: S0105	ZAK.CISLO:	AKCE: Hasiči Kvítkovice		VYKRES CISLO:
	PROVEDL: Ing. M. Pátek	DATUM: 30.09.2024	INVESTOR: Město Otrokovice		EL-105.123