
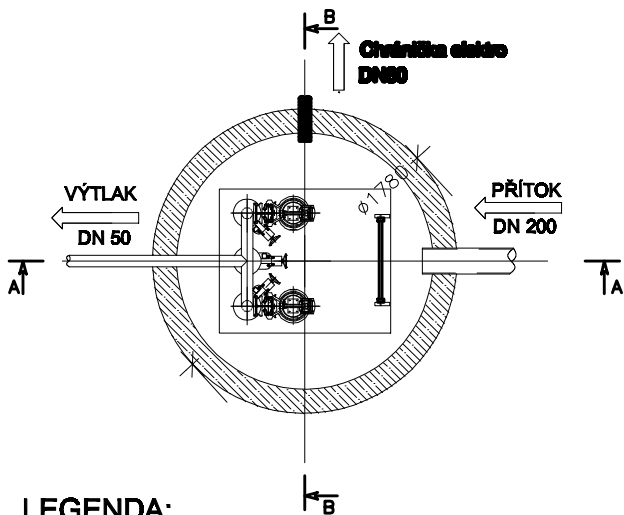


ČERPACÍ STANICE 1500-4050

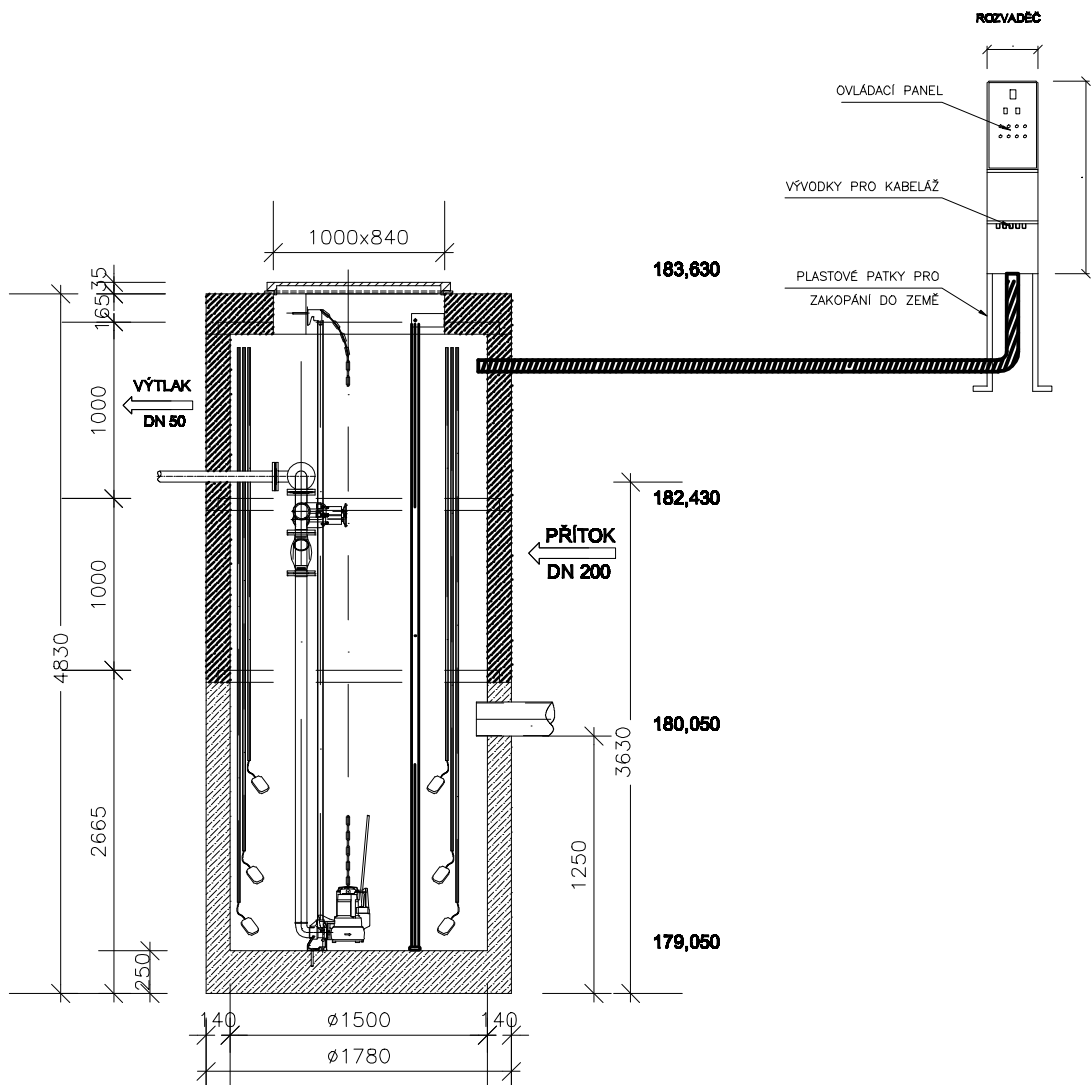

LEGENDA:

- 1 ČERPACÍ STANICE 1500/4050
Železobetonová šachta z prefabrikovaných dílů,
vnitřní Ø 1500mm, určená k uložení na podkladní betonovou desku

2 PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO
- typ 3F/400V

3 VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
- DN 50

4 NÁTOKOVÉ POTRUBÍ
- DN 200

5 VODICÍ TYČ PRO ČERPADLO
- 6 ŘETĚZ ČERPADLA

7 KOTVENÍ VODICÍ TYČE + HÁČEK PRO ŘETĚZ

8 MONTÁŽNÍ (VSTUPNÍ) KOMÍNEK

9 VSTUPNÍ ŽEBŘÍK

10 CHRÁNIČKA KABELU PLOVÁKU

11 SPÍNACÍ PLOVÁK ČERPADLA

12 KOMPOZITOVÝ POKLOP 800x800mm

13 PROSTUP PRO EL. CHRÁNIČKU, DN80

VYPRACOVAL ING. MILAN FARÁŘ			PARÉ ČÍSLO	ING.FARÁŘ MILAN RONZOVY PASEKY 505 ZLÍN 760 01 mobil. 604 995 647 e-mail: info@milanfarar.cz	
ODP.PROJ.PROFESE ING. MILAN FARÁŘ	<i>Milan Farář</i>				
KONTROLOVAL ING. MILAN FARÁŘ	<i>Milan Farář</i>				
ODP.PROJ.STAVBY ING. MILAN FARÁŘ					
STAVEBNÍ ÚŘAD: ZLÍN				FORMÁT	2*A4
KRAJ: ZLÍNSKÝ		OBEC: OTROKOVICE		DATUM	04/2025
STAVEBNÍK: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76502 Otrokovice				STUPEŇ	DPS
LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD MŠ OTROKOVICE ul. ZAHRADNÍ č.p 1202 a č.p. 1139				MĚŘITKO	--
				ZAK. ČÍSLO	--
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03- DEŠŤOVÁ KANALIZACE				CAD FILE	
PROFESE: F.2.-INŽENÝRSKÉ OBJEKTY				03-F.2.-208-00	
ČS 1			OZNAČENÍ PROFESE	Č. VÝKRESU	REVIZE
			F.2.	208	00