




ŘEZ KABELOVÝM VÝKOPEM
pod zpevněnými plochami – chodníkem

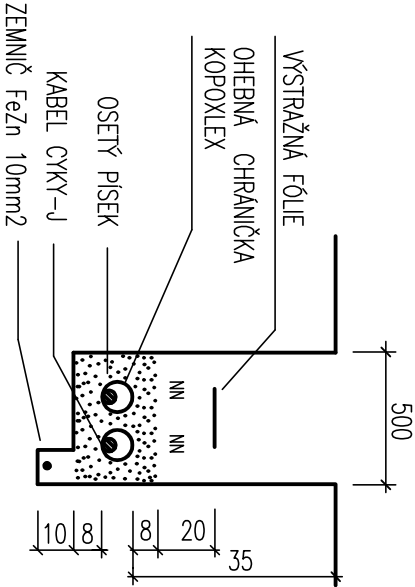

ŘEZ KABELOVÝM VÝKOPEM
pod zpevněnými plochami – vozovkou

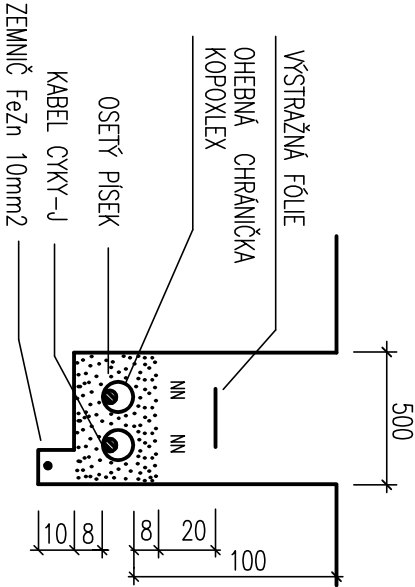

ŘEZ KABELOVÝM VÝKOPEM
v rostlém zemědělsky obdělávaném terénu

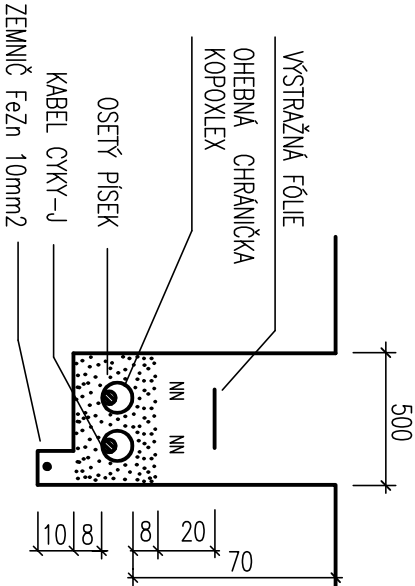

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
3NPE AC 50Hz, 230/400V TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NADPROUDOVÝMI
JISTIČÍMI PRVKY VE SMYSLU ČSN 33 2000-4-41 ed.3

POZNÁMKA:
Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřovaným vzdáleností na výkrese.
Přesné vyznačení všech podzemních vedení na povrchu zajistí investor před
zahájením realizace výstavby příslušnými správcí
Variantně v trase 2 chodníčky

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	JOSEF NOVÁK PEKARENSKÁ 75, ZLÍN IČO 68602286	
JOSEF NOVÁK	JOSEF NOVÁK			
INVESTOR : město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76502 Otrokovice			DATUM	04/2025
STAVBA			FORMÁT	A4
LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD			ÚČEL	DPS
MŠ OTROKOVCE ul. ZÁHRADNÍ č.p. 1202 a č.p. 1139			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
SO 05 – SILNOPROUDÉ ROZVODY			ARCHIVNÍ ČÍSLO	
OBSAH	KABELOVÉ ŘEZY A VÝKOPY		MĚR.	Č. V. EL503