
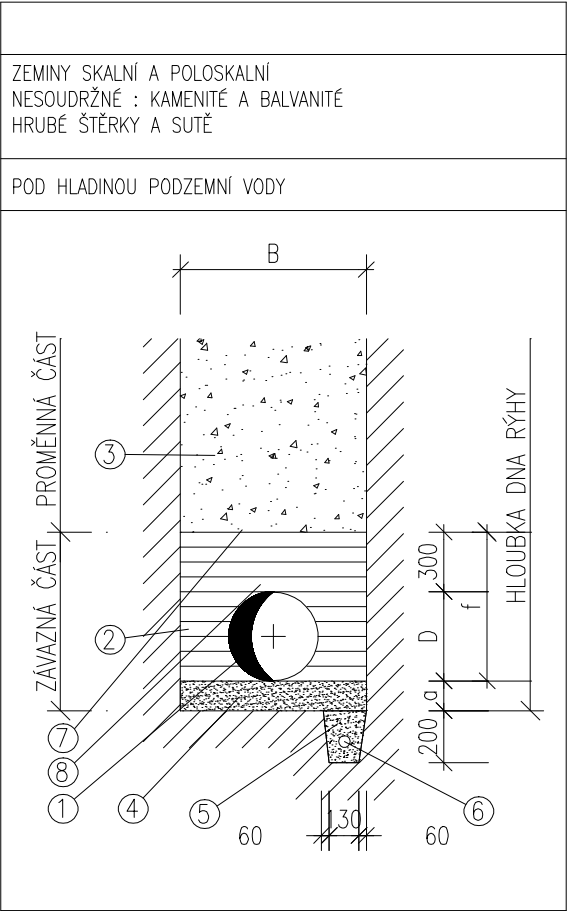
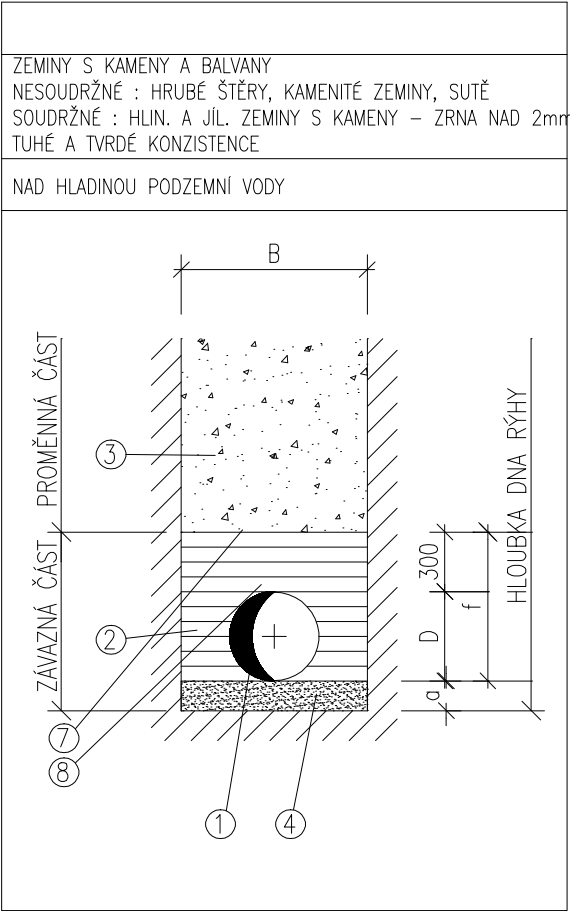


VÝKRES ULOŽENÍ PE POTRUBÍ VODOVODU DO VÝKOPU

OZNAČENÍ TYPU
ZÁKLADOVÁ PŮDA
PROSTŘEDÍ
ZPŮSOB ULOŽENÍ

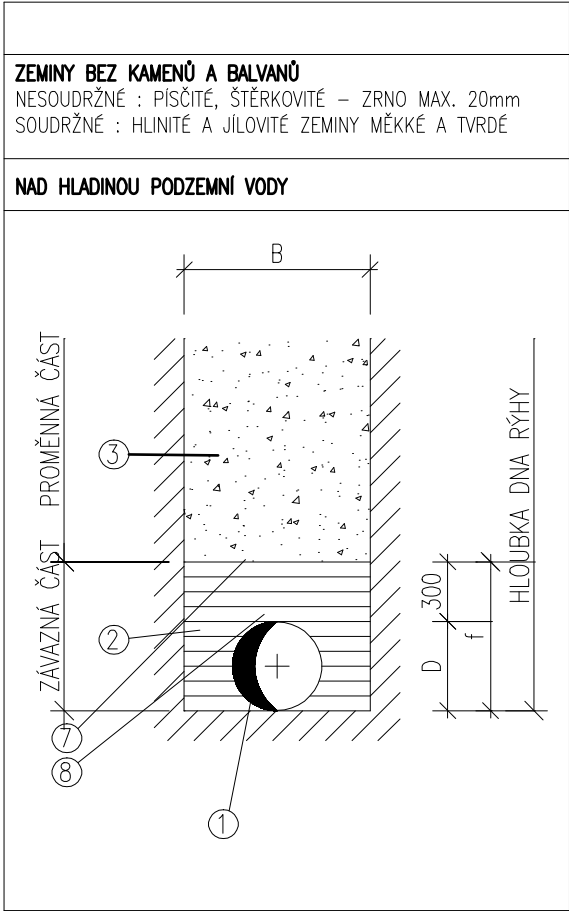

LEGENDA:

- 1 – TROUBA Z PVC
- 2 – OBSYP POTRUBÍ
- 3 – ZÁSYP RÝHY
- 4 – LOŽE POTRUBÍ
- 5 – ŠTĚRKOPÍSEK
- 6 – DRENÁŽNÍ TRUBKA $\varnothing 100$
- 7 – VÝSTRAŽNÁ FOLIE
- 8 – SIGN. VODIČ Cu 2 *4mm2

DN	VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY D	VÝŠKA OBSYPU f	VÝŠKA LOŽE a	ŠÍŘKA RÝHY B	DÉLKA (m)	OZNAČENÍ TRUB	POZNÁMKA
50	50	425	100	1000			
150	160	460	100	1100			
200	200	500	100	1100			
250	250	750	150	1200			
300	315	615	150	1350			
400	400	700	150	1450			
500	500	800	150	1600			

POZNÁMKA:

- PRO LOŽE POD POTRUBÍ SE POUŽÍJE VHODNÝ SYPKÝ MATERIÁL – PÍSEK, PÍSCITÁ NEBO HLINITOPÍSCITÁ ZEMINA, PŘÍPADNĚ JEMNÝ ŠTĚRK ZRNO MAX. 20mm. LOŽE MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ZHUTNĚNO!!
- PRO OBSYP DRENÁŽE JE NEJVHODNĚJŠÍ PÍSCITÝ ŠTĚRK A MAX. ZRNEM 63mm.
- OBSYP POTRUBÍ SE PROVEDE DO VÝŠKY 300mm NAD VRCHOL POTRUBÍ KOPANÝM PÍSKEM OBSYP BUDE ZHUTNĚN POUZE PODÉL TROUBY, NAD ZÁSADNĚ NEHUTNIT
- DODRŽOVAT MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ VÝŠKU NADLOŽÍ UVÁDĚNOU VÝROBCEM POUŽITÝCH TRUB!!

VYPRACOVAL ING. MILAN FARÁŘ			PARÉ ČÍSLO	
ODP.PROJ.PROFESE ING. MILAN FARÁŘ	<i>Milan Farář</i>			
KONTROLOVAL ING. MILAN FARÁŘ	<i>Milan Farář</i>			
ODP.PROJ.STAVBY ING. MILAN FARÁŘ				
STAVEBNÍ ÚŘAD: ZLÍN				
KRAJ: ZLÍNSKÝ		OBEC: OTROKOVICE		
STAVEBNÍK: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76502 Otrokovice				
LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD MŠ OTROKOVICE ul. ZAHRADNÍ č.p 1202 a č.p. 1139				
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03- DEŠŤOVÁ KANALIZACE				
PROFESE: F.2.-INŽENÝRSKÉ OBJEKTY				
ULOŽENÍ POTRUBÍ PE				
	ING.FARÁŘ MILAN RONZOVY PASEKY 505 ZLÍN 760 01 mobil. 604 995 647 e-mail: info@milanfarar.cz			
	FORMÁT	2*A4		
	DATUM	04/2025		
	STUPEŇ	DPS		
	MĚŘITKO	--		
	ZAK. ČÍSLO	--		
	CAD FILE			
	03-F.2.-207-00			
	OZNAČENÍ PROFESE	Č. VÝKRESU	REVIZE	
	F.2.	207	00	