


VZOROVÝ ŘEZ TROUBY Z PE

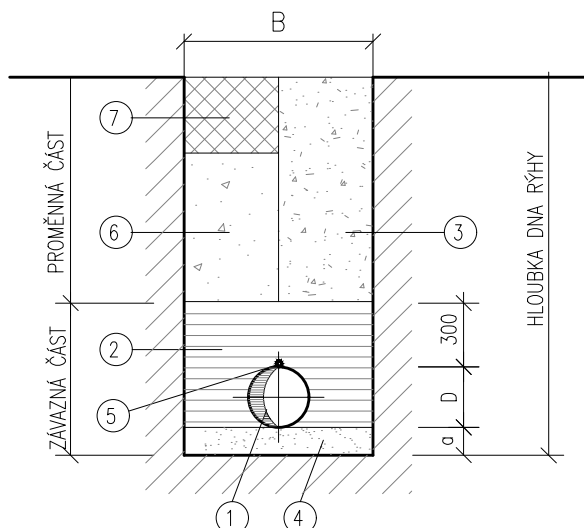

LEGENDA:

- 1 - TROUBA PE
- 2 - OBSYP POTRUBÍ
- 3 - ZÁSYP RÝHY ZEMINOU
- 4 - LOŽE POD POTRUBÍ
- 5 - IZOLOVANÝ VODIČ
- 6 - ŠTERKOPÍSEK fr. 32-64
- 7 - KONSTRUKCE KOMUNIKACE

POZNÁMKA:

1. ULOŽENÍ POTRUBÍ SE PROVEDE DO PÍSKOVÉHO LOŽE
2. OBSYP POTRUBÍ PE SE PROVEDE DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ PÍSKEM S MAX. ZRNEM VELIKOSTI DO 20 mm. OBSYP SE HUTNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 150 mm PŘI RUČNÍM A 200 AŽ 300 mm PŘI STROJNÍM ZHUTŇOVÁNÍ.
4. ZÁSYP RÝHY POD KOMUNIKACÍ BUDE PROVEDEN ŠTERKOPÍSKEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH TL. MAX. 200 mm
5. PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉHO V ZEMI SE PO CELÉ TRASE ULOŽÍ NA VRCHOL POTRUBÍ IZOLOVANÝ VODIČ CYY 6mm A VYVEDE SE DO ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU NEBO ARMATURNÍ ŠACHTY

ROZMĚROVÁ TABULKA

DN	PE VNĚJŠÍ PRŮMĚR	VÝŠKA LOŽE	ŠÍŘKA RÝHY	TYP TRUB TRUBKY PIPELIFE SDR 11		TL. STĚNY	POZNÁMKA
				PE 80	PE 100		
mm						mm	
	63	100	800	063A/110/...	063C/110/...	5,8	
	75	100	800	075A/110/...	075C/110/...	6,8	
	90	100	1000	090A/110/...	090C/110/...	8,2	ŘÍZENÝ PROTLAK Z POTRUBÍ PE 100 RC SDR 11
	110	100	1000	110A/110/...	110C/110/...	10,0	

VYPRACOVAL MAREK FLEKAČ		ZODP. PROJ. PROFESE MAREK FLEKAČ		ZODP. PROJ. STAVBY MAREK FLEKAČ		 Dlouhá 108 , 760 01 ZLÍN tel.: 732301328 flekac@arsprojekt.cz	
KRAJ		ZLÍNSKÝ		OBEC		Otrokovice	
OBJEDNATEL: MgA. Lukáš Čechmánek, Nivy 1517, 765 02 Otrokovice						FORMÁT	A4
AKCE: VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OTROKOVICE - BAŘINKY						DATUM	10/2020
						ÚČEL	DÚR, DSP
						ČÍSLO ZAKÁZKY	16-DSP-20
						ČÍSLO KOPIE	
						DÍL:	STAVEBNÍ
OBSAH:						MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKR.
ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ						N	101-06