


VZOROVÝ ŘEZ
TROUBY Z PE

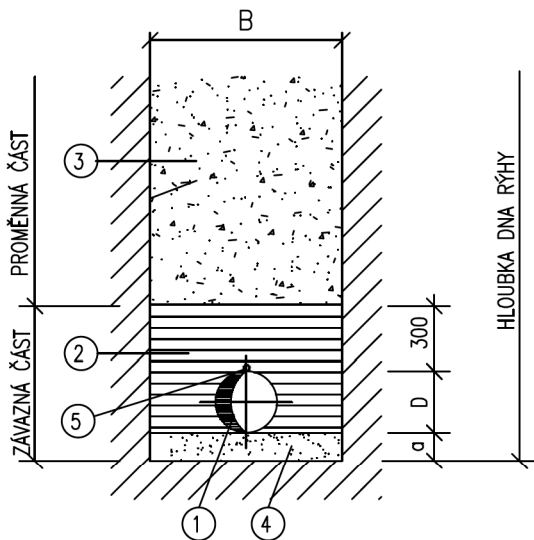

LEGENDA:

- 1 – TROUBA PE100RC
- 2 – OBSYP POTRUBÍ
- 3 – ZÁSYP RÝHY
- 4 – LOŽE POD POTRUBÍ
- 5 – IZOLOVANÝ VODIČ

POZNÁMKA:

1. ULOŽENÍ POTRUBÍ SE PROVEDE DO PÍSKOVÉHO LOŽE
2. OBSYP POTRUBÍ PE SE PROVEDE DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ TŘÍDĚNOU ZEMINOU S MAX. ZRNEM VELIKOSTI DO 20 mm. OBSYP SE HUTNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 150 mm PŘI RUČNÍM A 200 AŽ 300 mm PŘI STROJNÍM ZHUTŇOVÁNÍ.
4. ZÁSYP RÝHY POD KOMUNIKACÍ BUDE PROVEDEN ŠTĚRKODRTÍ HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH TL. MAX. 200 mm
5. PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉHO V ZEMI SE PO CELÉ TRASE ULOŽÍ NA VRCHOL POTRUBÍ IZOLOVANÝ VODIČ CY 6mm A VYVEDE SE DO ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU NEBO ARMATURNÍ ŠACHTY

ROZMĚROVÁ TABULKA

DN	PE VNĚJŠÍ PRŮMĚR	VÝŠKA LOŽE	ŠÍŘKA RÝHY	TYP TRUB TRUBKY PIPELIFE SDR 11		TL. STĚNY	POZNÁMKA
				PE 80	PE 100 RC		
mm						mm	
	25	100	1000	025A/110/...	025C/110/...	2,3	
	32	100	1000	032A/110/...	032C/110/...	3,0	
	40	100	1000	040A/110/...	040C/110/...	3,7	
	50	100	1000	050A/110/...	050C/110/...	4,6	
	63	100	1000	063A/110/...	063C/110/...	5,8	
	75	100	1000	075A/110/...	075C/110/...	6,8	
	90	100	1000	090A/110/...	090C/110/...	8,2	
	110	100	1000	110A/110/...	110C/110/...	10,0	
	140	150	1000	140A/110/...	140C/110/...	12,7	
	160	150	1000	160A/110/...	160C/110/...	14,6	

Hlav.projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	projektová kancelář	
M.Sedlářová	M.Sedlářová	M.Sedlářová	J.Košík		
				Marcela Sedlářová	
				Nam.T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČO: 65795954	
				tel. + 420 607 543 000; aspk@aspk-zl.cz	
INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE				FORMÁT	2 A4
OTROKOVICE - REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SO 301 PŘÍPOJKA VODOVODU				STUPEŇ	pdps
				DATUM	8.2021
				Č.Z.	
KLADEČSKÉ SCHEMA				MĚŘ.	Č.V.
					301-04