

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Název<br>zadavatele: | město Otrokovice                        |
| Sídlo:               | nám. 3. května 1340<br>76502 Otrokovice |
| IČO:                 | 00284301                                |
| Č. j.:               | 2166/2022                               |

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

**„Zázemí parku u přístaviště v Otrokovicích – II. etapa“**

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P22V00000019“

Dne 30. 03. 2022 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Zázemí parku u přístaviště v Otrokovicích – II. etapa“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dobrý den, prosím o vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) rozpor vzduchotechniky mezi D.1.1.9 technickou specifikací kontejnerového objektu a D.1.4.2 vzduchotechnika;
- 2) rozpor světlé výšky objektu mezi technickou zprávou gastrotechnologie a výkresovou částí (řez A-A, B-B, C-C, D-D);
- 3) z PD není jasné jak je řešena splašková a dešťová kanalizace (žumpa).

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Ad 1) rozpor vzduchotechniky mezi D.1.1.9 technickou specifikací kontejnerového objektu a D.1.4.2 vzduchotechnika:

V tomto případě je D.1.4.2 vzduchotechnika nadřazena D.1.1.9 technické specifikaci kontejnerového objektu. Dále upozorňujeme na změnu dispozice kontejnerového objektu s toaletami viz D.1.1.2 půdorys 1.NP, kde je nově doplněno WC pro imobilní osoby. Pro tento objekt je navržen ventilátor s třístupňovým výkonem. Bylo uvažováno s provozem na první stupeň. Z toho vyplývá výkonnostní rezerva pro odtah tohoto nově řešeného WC pro imobilní osoby 80 m<sup>3</sup>/h na 1 talířový ventil DN 100.

Ad 2) rozpor světlé výšky objektu mezi technickou zprávou gastrotechnologie a výkresovou částí (řez A-A, B-B, C-C, D-D):

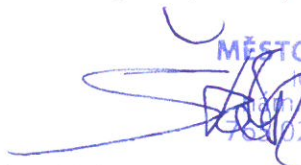
Platí světlá výška 2500 mm viz D.1.1.9 technickou specifikací kontejnerového objektu a D.1.1.3 - řezy.

AD 3) z PD není jasné jak je řešena splašková a dešťová kanalizace (žumpa):

v PD je uvažováno s vývody kanalizačního potrubí dle možností jednotlivých výrobců modulárních kontejnerů a dále s napojením do plastových šachet s Š01 a Š02 DN400 viz SO 302 kanalizace, které jsou umístěny před objekty WC a bufetu. Odtud jsou splašky gravitačně svedena do bezodtokové jímky

J-01. V této jímce bude instalována signalizace naplnění jímky viz výkres 312 v SO 302. Upozorňujeme, že Š01, Š02 a J01 musí mít plynotěsné poklopy.

Dešťové vody budou svedeny ze střech pomocí dešťových svodů a dále budou napojeny přes lapače střešních splavenin na gravitační kanalizaci, která bude zaústěna do průlehu viz Koordinační situační výkres C.3. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do okolních trávníků.

  
MĚSTO OTROKOVICE  
IČ: 00284301  
Okresní úřad 3.května 1340  
750 02 OTROKOVICE  
473

V Otrokovicích dne 31.03.2022

**Ing. Bc. Erik Štábl, vedoucí ORM, v.r.**