



JEDNOSAZBOVÝ ELEKTROMĚR – 3f SÍTĚ “TN-C-S”

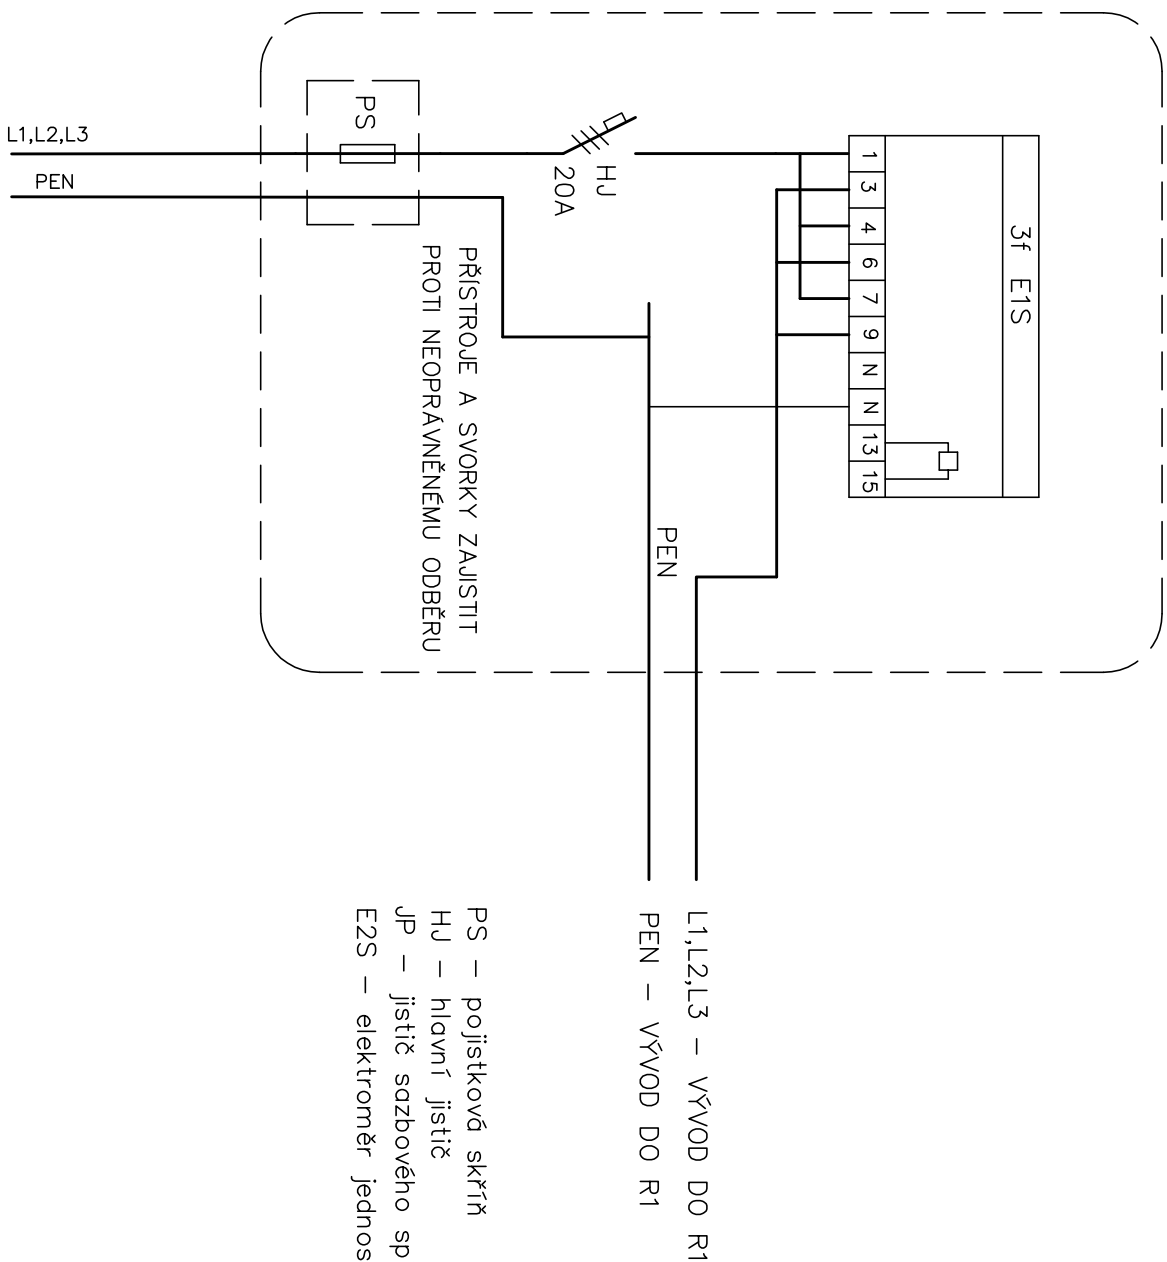

- PS – pojistková skříň
- HJ – hlavní jistič
- JP – jistič sazbového spínače
- E2S – elektroměr jednosazbový 3f

SCHEMA HLAVNÍCH ROZVODŮ

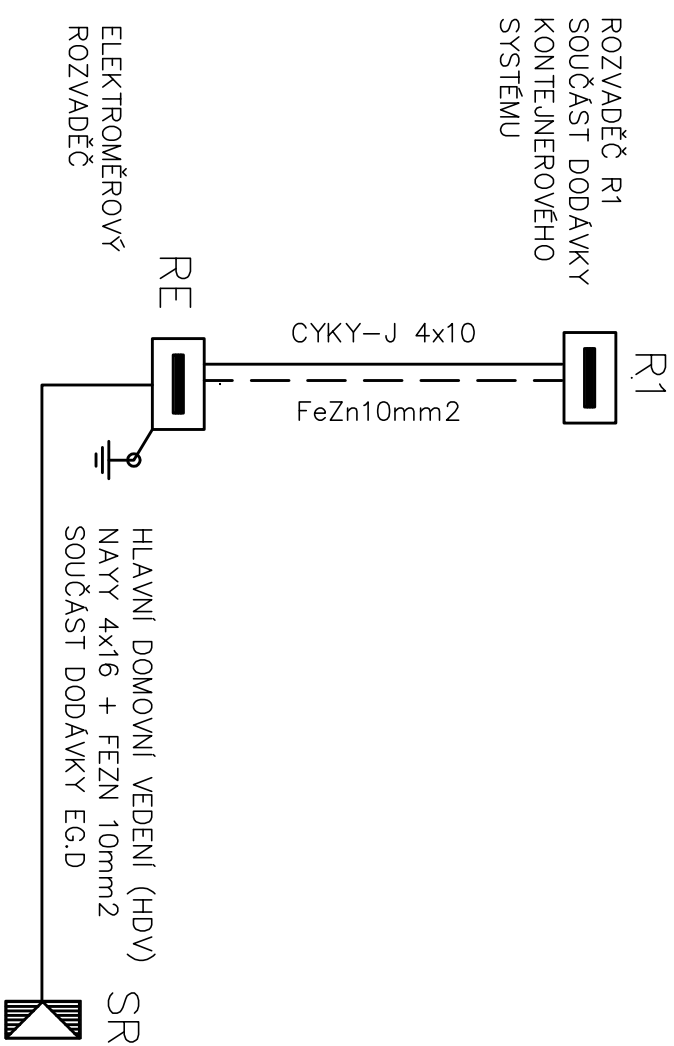


NOVÁ DISTRIBUČNÍ SKŘÍŇ EG.D
(č.p. 1542)

ZPRACOVATEL SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

$$\pm 0,000 = 185,200 \text{ BpV}$$

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	MARTINA PLÁŠKOVÁ
JOSEF NOVÁK	JOSEF NOVÁK		KOSTELECKÁ 620, ZLÍN 12 IČO 462 87 795

Hlavní projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval
M. Sedlářová	M. Sedlářová	M. Sedlářová	Ing. Prokopel 
INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE			
OTROKOVICE - REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ			
2b. STAVBA SO 701 VEŘEJNÉ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A ZÁZEMÍ PRO ŘIDIČE D1.4-2, Slisoproudá elektroinstalace			
ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ RE			
projektová kancelář			
Marcela Sedlářová Nam. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČO: 65795954 tel. + 420 607 543 000, aspk@aspk-zl.cz			
FORMÁT	A4	STUPEŇ	PDPs
DATUM	8. 2021		
Č. z.			
MĚŘ.	Č. v.		
EL 106			