



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovaný architekt Masarykovo nám. 75 763 61 NAPAJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz
PROJEKTANT	Ing.P.VYCHOPEŇ				
KAT. ÚZEMÍ	OTROKOVICE				
MÍSTO STAVBY	p.č. 41/1, 41/2				
INVESTOR	MĚSTO OTROKOVICE				
ADRESA INV.	NÁM. 3. KVĚTNA 1340, OTROKOVICE				
AKCE	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, OTROKOVICE			DATUM	10/2021
OBJEKT	S0 101 – BYTOVÝ DŮM			STUPEŇ	DPS
PROFESE	D.1.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČ.BLESKOSVODU			FORMÁT	A4
OBSAH	MXxx – SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ			MĚŘÍTKO	N
				ČÍSLO VÝKRESU	EL101–22

TYP PROVEDENÍ:	OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE–ZAPUŠTĚNÁ 12 MODULŮ
KRYTÍ V UZAVR. STAVU:	IP 30
KRYTÍ V OTEVR. STAVU:	IP 20
ROZMĚRY:	348x356x90 (šxvxh) mm
DELENÍ:	–
NÁTER:	TYPOVÝ
OBSLUHA:	PRACOVNÍKY POUČENÝMI
PRIVOD(Y):	SHORA
VÝVODY:	NAHORU

POZNÁMKA :

- ROZVÁDĚČ VYBAVIT KAPSOU NA VÝKRESOVOU DOKUMENTACI
- PO OSAZENÍ ROZVÁDĚČE DO VYBRANÉ POLOHY A JEHO DEFINITIVNÍM NAPOJENÍ BUDE ZE VNITŘ DVEŘÍ UMÍSTĚN TEXT (SAMOLEPKA) S ADRESOU MÍSTA JEHO NAPOJENÍ NA ZDROJ EL.ENERGIE (VELIKOST PÍSMEN MIN.50 mm)
- OTVOR VE VÝŘEZU KRYCÍHO PANELU (IP20) BUDE PŘEKRYT PLASTOVOU KRYTKOU
- NA DVEŘÍCH ROZVÁDĚČE BUDOU UMÍSTĚNY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A NÁPISY DLE ČSN 34 3510 TAKTO :

TABULKA ČÍSLO :

8601

8726

0101

NÁPIS ČÍSLO :

6121 – HLAVNÍ VYPÍNAČ

4301 – NEHAS VODOU ANI

PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

PODLE TOHOTO SCHÉMA BUDOU VYROBENY 4 KUSY SKŘÍNÍ

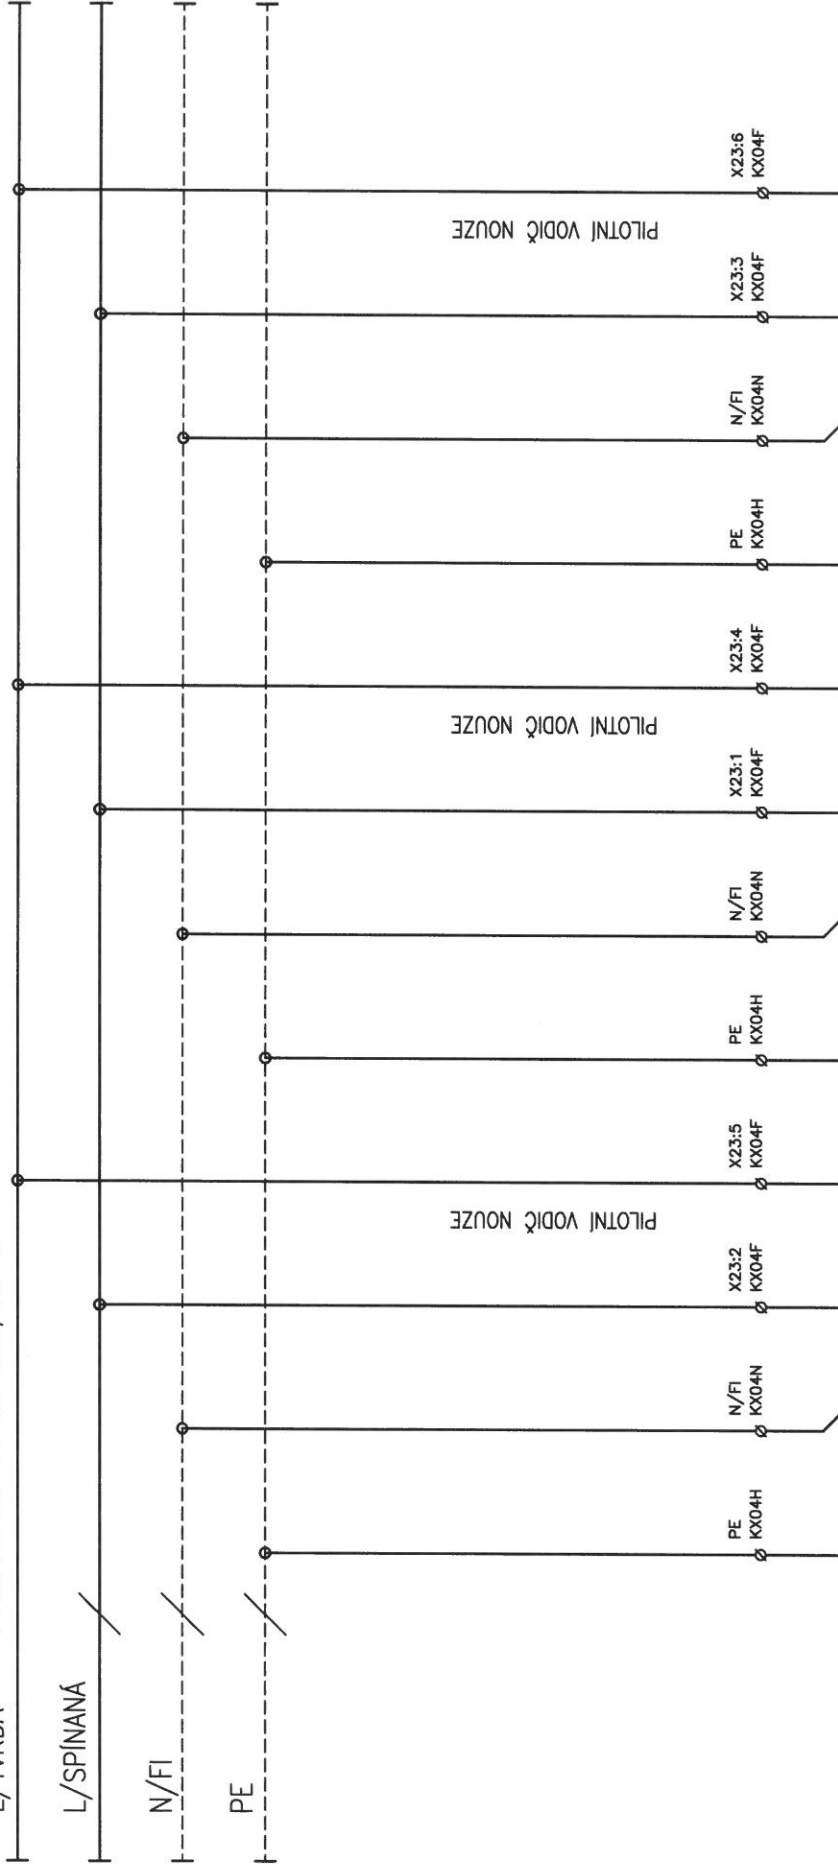
LIST C.: LISTU: 2	MXxx – SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
	OBJ.C.,PJ: ELEKTRO	ZAK.CÍSLO:	AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V TUPEŠÍCH	VÝKRES ČÍSLO: EL101–22
	PROVEDL: ING.VYCHOPĚŇ	DATUM: 01.2020	INVESTOR: OBEC TUPEŠY	

L/TVRDÁ 1+N+PE AC 50 Hz 230/TN-S

L/SPÍNANÁ

N/FI

PE

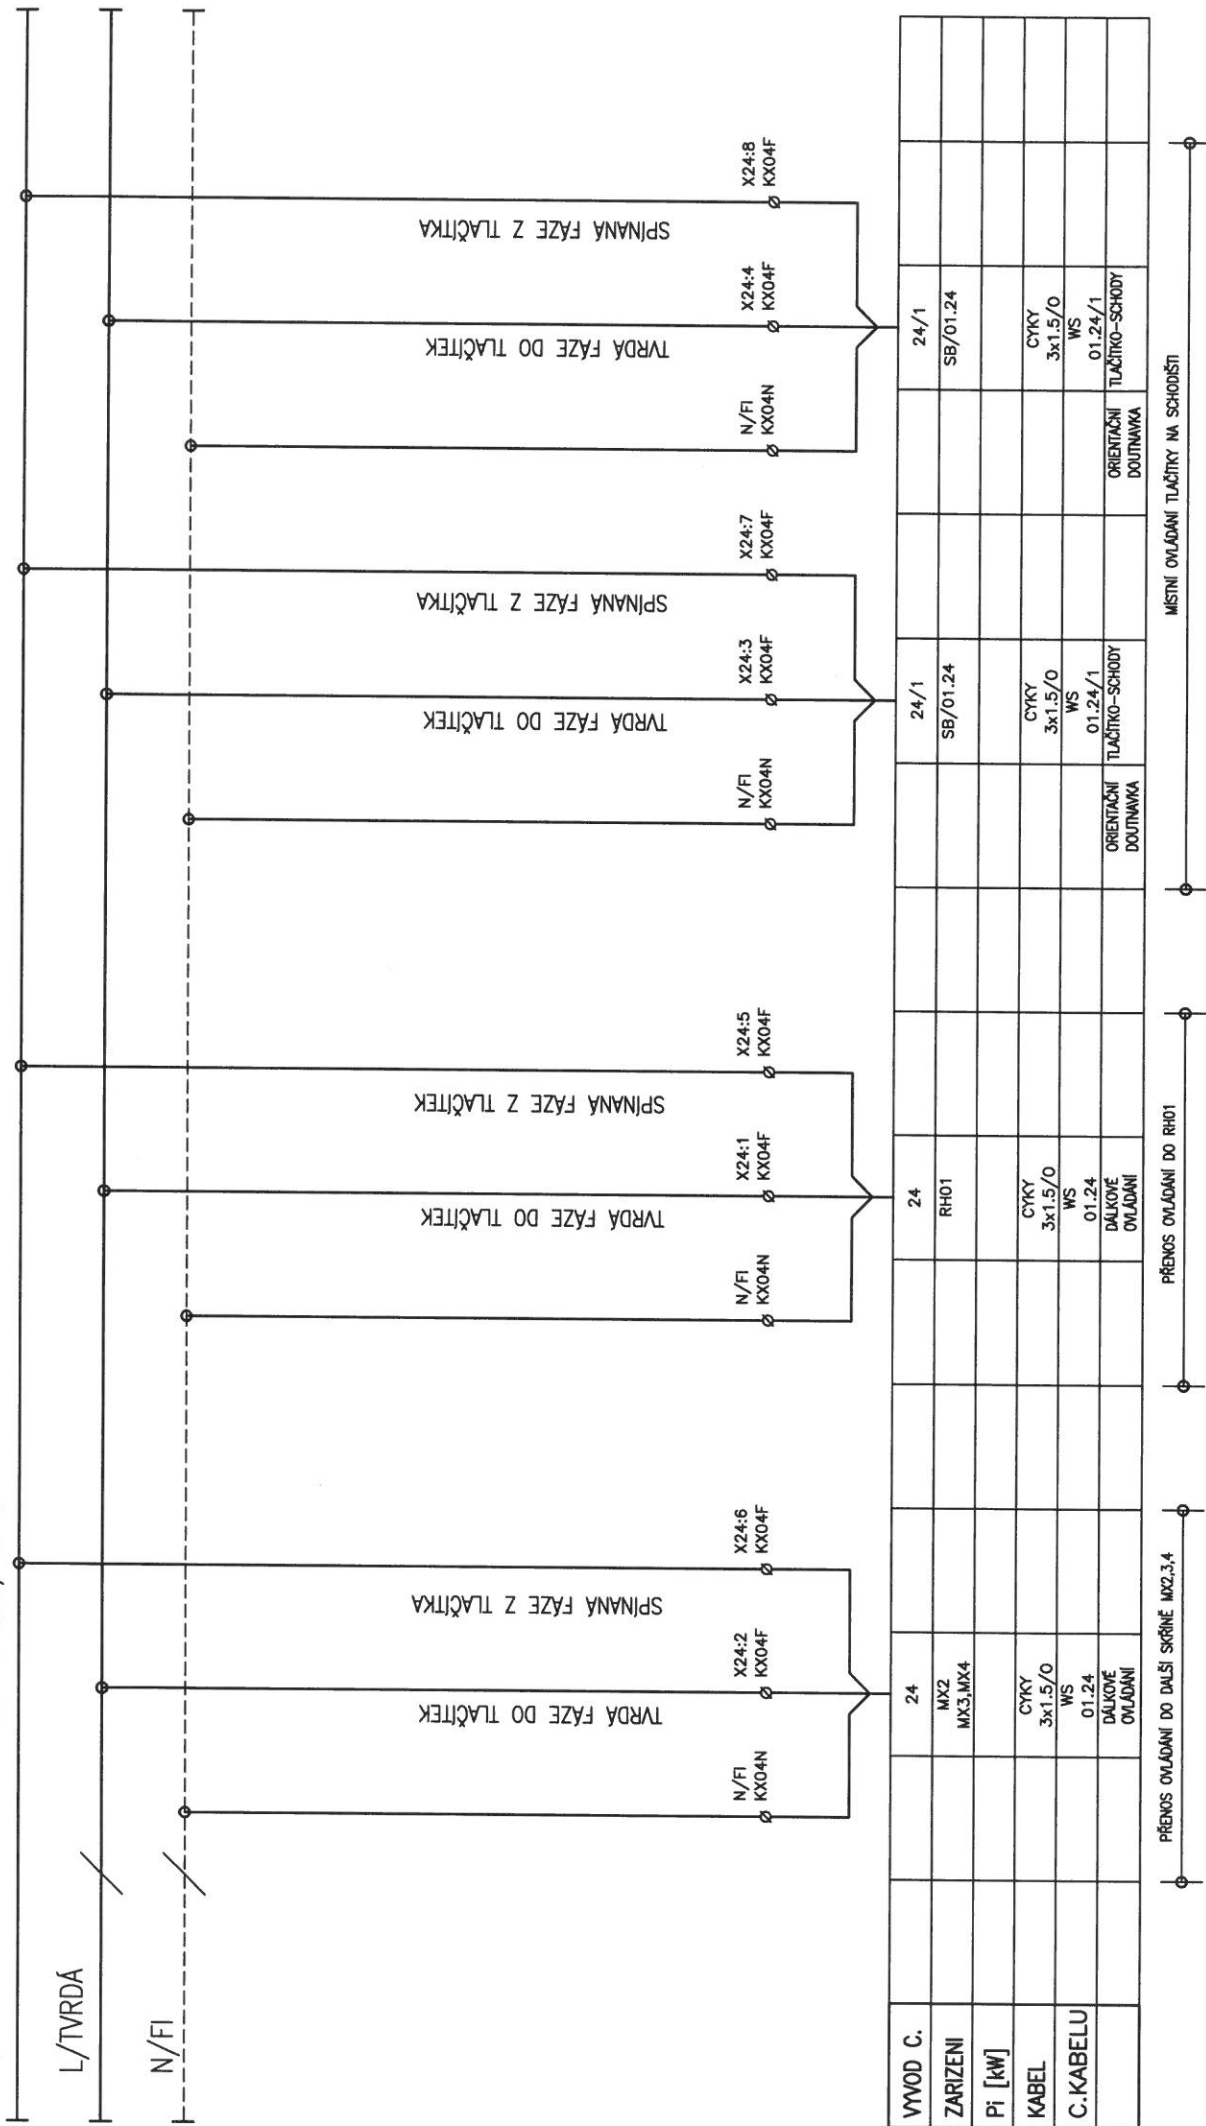
[illegible]

PŘENOS NAPÁJENÍ DO DALŠÍ SKŘÍŇE MX2,3,4

LIST C.: LISTU:	69	MXX - SVORKOVNICOVÁ SKŘÍN		ARCHIVNÍ ČÍSLO:
		OBJ.C.-P.:	AKCE:	
		ELEKTRO	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V TUPEŠICÍCH	
		PROVEDL:	INVESTOR:	VÝKRES ČÍSLO:
		ING.VYCHOPEN	OBEC TUPEŠY	EL101-22

L/SPINANÁ 1+N+PE AC 50 Hz 230/TN-S

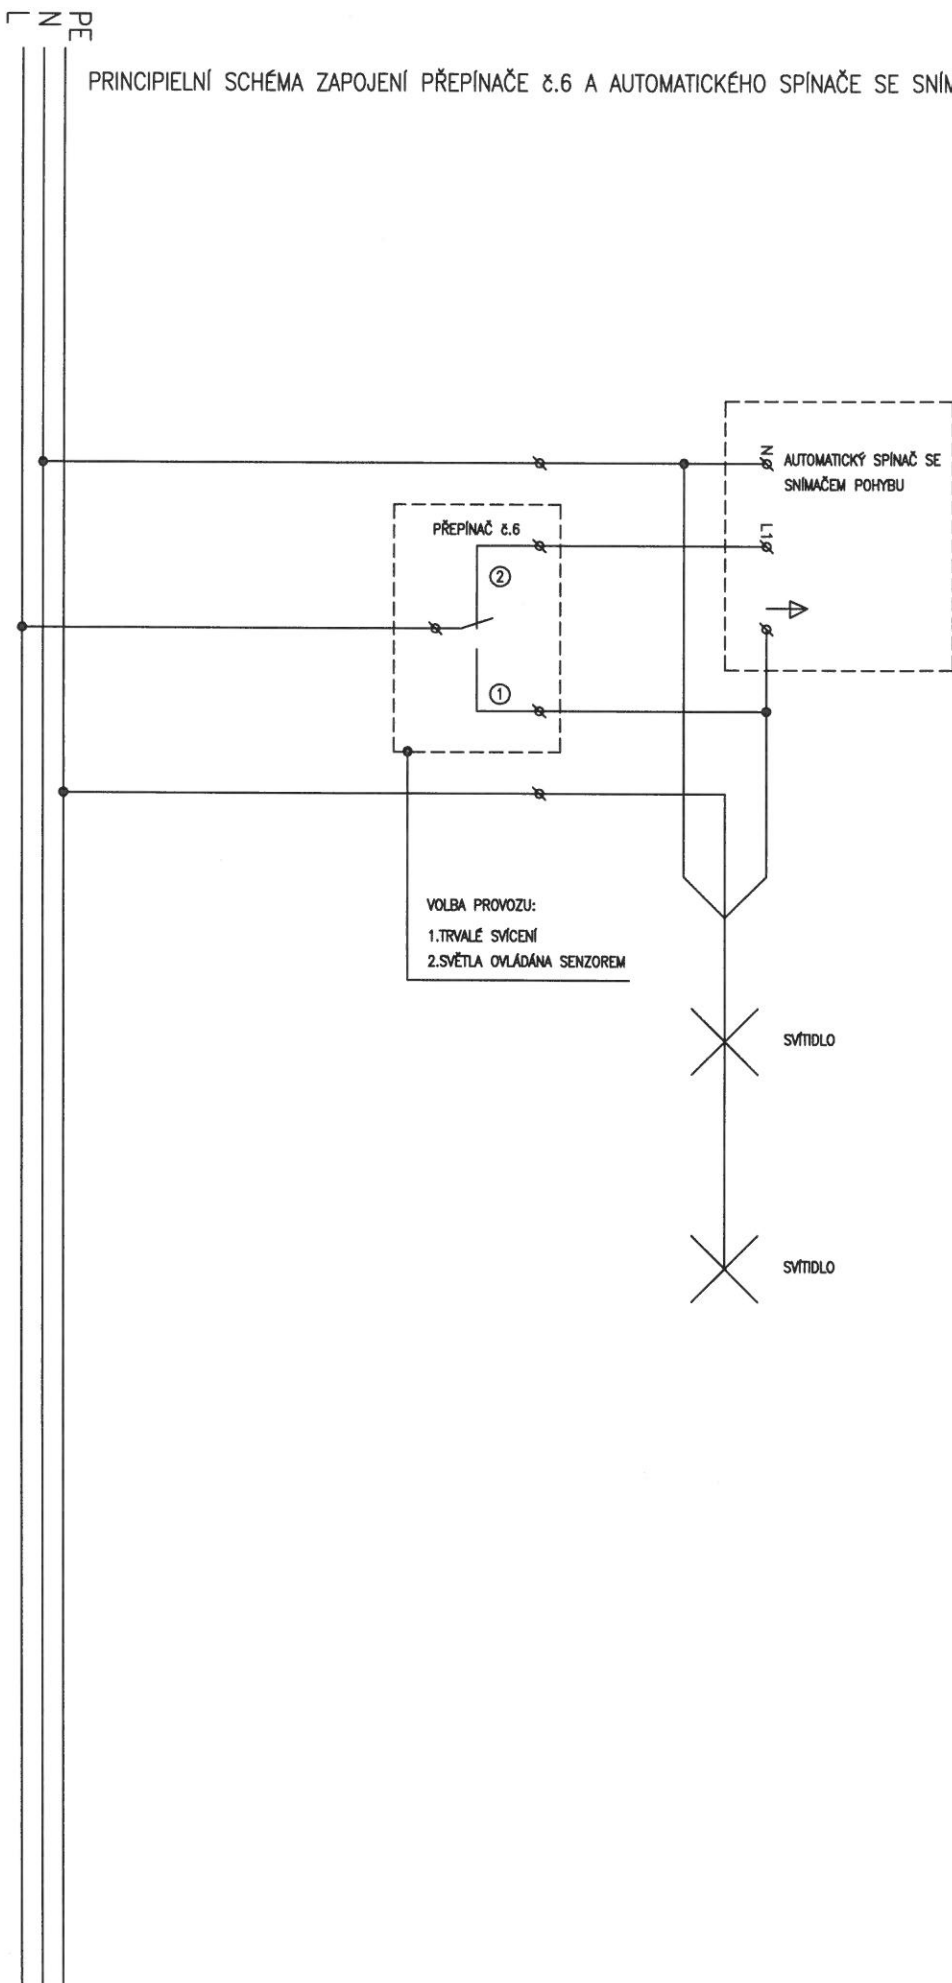
L/TVRDÁ

$$N/E$$


VVOD C.		24				24					24/1			
ZARIZENI		MX2 MX3,MX4				RH01					SB/01.24			SB/01.24
Pi [kW]														
KABEL		CYKY 3x1.5/O WS 01.24				CYKY 3x1.5/O WS					CYKY 3x1.5/O WS			CYKY 3x1.5/O WS
C.KABELU		DALKOVÉ ONULANI				BALKOVÉ ONULANI				Orientační DOUTNÁVA	Tlačitko--Schody			Orientační Tlačitko--Schody Doutnávka

LIST C.: LISTU:	5	MXxx - SVORKOVNICOVÁ SKRŮŇ		ARCHIVNÍ ČÍSLO:
		OBJ.Č. P.4: ELEKTRO	AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V TUPEŠICÍCH	
		PROVEDL: ING.VYCHOPEŇ	INVESTOR: OBEČ TUPEŠY	VÝKRES ČÍSLO: EL1 01-22

PRINCIPIELNÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘEPÍNAČE č.6 A AUTOMATICKÉHO SPÍNAČE SE SNÍMAČEM POHYBU



LIST č.: LISTU: 7	MXXx - SVORKOVNICOVÁ SKŘIŇ				ARCHIVNÍ ČÍSLO: EL101-22
OBL. C. P. J.: ELEKTRO	ZAK. ČÍSLO: PROVEDL:	AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V TUPESKÁCH	INVESTOR: ING. VYCHOPEŇ 01.2020	OBEC TUPESY	