

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovaný architekt Masarykovo nám. 75 763 61 NAPAJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz
PROJEKTANT	Ing.P.VYCHOPEŇ				
KAT. ÚZEMÍ	OTROKOVICE				
MÍSTO STAVBY	p.č. 41/1, 41/2				
INVESTOR	MĚSTO OTROKOVICE				
ADRESA INV.	NÁM. 3. KVĚTNA 1340, OTROKOVICE				
AKCE	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, OTROKOVICE			DATUM	10/2021
OBJEKT	S0 101 – BYTOVÝ DŮM			STUPEŇ	DPS
PROFESE	D.1.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČ.BLESKOSVODU			FORMÁT	A4
OBSAH	ROZVÁDĚČ RVS03/VÝMĚNÍKOVÁ STANICE/1.NP			MĚŘITKO	N
				ČÍSLO VÝKRESU	EL101–27

TYP PROVEDENÍ:	OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE—NÁSTĚNNÁ 48 MODULŮ
KRYTÍ V UZAVR. STAVU:	IP 44
KRYTÍ V OTEVR. STAVU:	IP 20
ROZMĚRY:	300x650x160 (šxvxh) mm
DELENÍ:	—
NATER:	TYPOVY
OBSLUHA:	PRACOVNÍKY POUČENYMI
PRIVOD(Y):	SHORA
VÝVODY:	NAHORU

POZNÁMKA :

- ROZVÁDĚČ VYBAVIT KAPSOU NA VÝKRESOVOU DOKUMENTACI
- PO OSAZENÍ ROZVÁDĚČE DO VYBRANÉ POLOHY A JEHO DEFINITIVNÍM NAPOJENÍ BUDE ZE VNITŘ DVEŘÍ UMÍSTĚN TEXT (SAMOLEPKA) S ADRESOU MÍSTA JEHO NAPOJENÍ NA ZDROJ EL.ENERGIE (VELIKOST PÍSMEN MIN.50 mm)
- NA DVEŘÍCH ROZVÁDĚČE BUDOU UMÍSTĚNY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A NÁPISY DLE ČSN 34 3510 TAKTO :

TABULKA ČÍSLO :

8601

8726

0101

NÁPIS ČÍSLO :

6121 — HLAVNÍ VYPÍNAČ


4301 — NEHAS VODOU ANI  
PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

LIST C.: LISTU: 2	ROZVÁDĚČ RVS03/VÝMĚNÍKOVÁ STANICE /1.NP			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
	OBJ.C.,PJ: ELEKTRO	ZAK.CÍSLO:	AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V TUPEŠÍCH	VYKRES ČÍSLO:
	PROVEDL: ING.VYCHOPEN	DATUM: 01.2020	INVESTOR: OBEC TUPEŠY	EL101-27





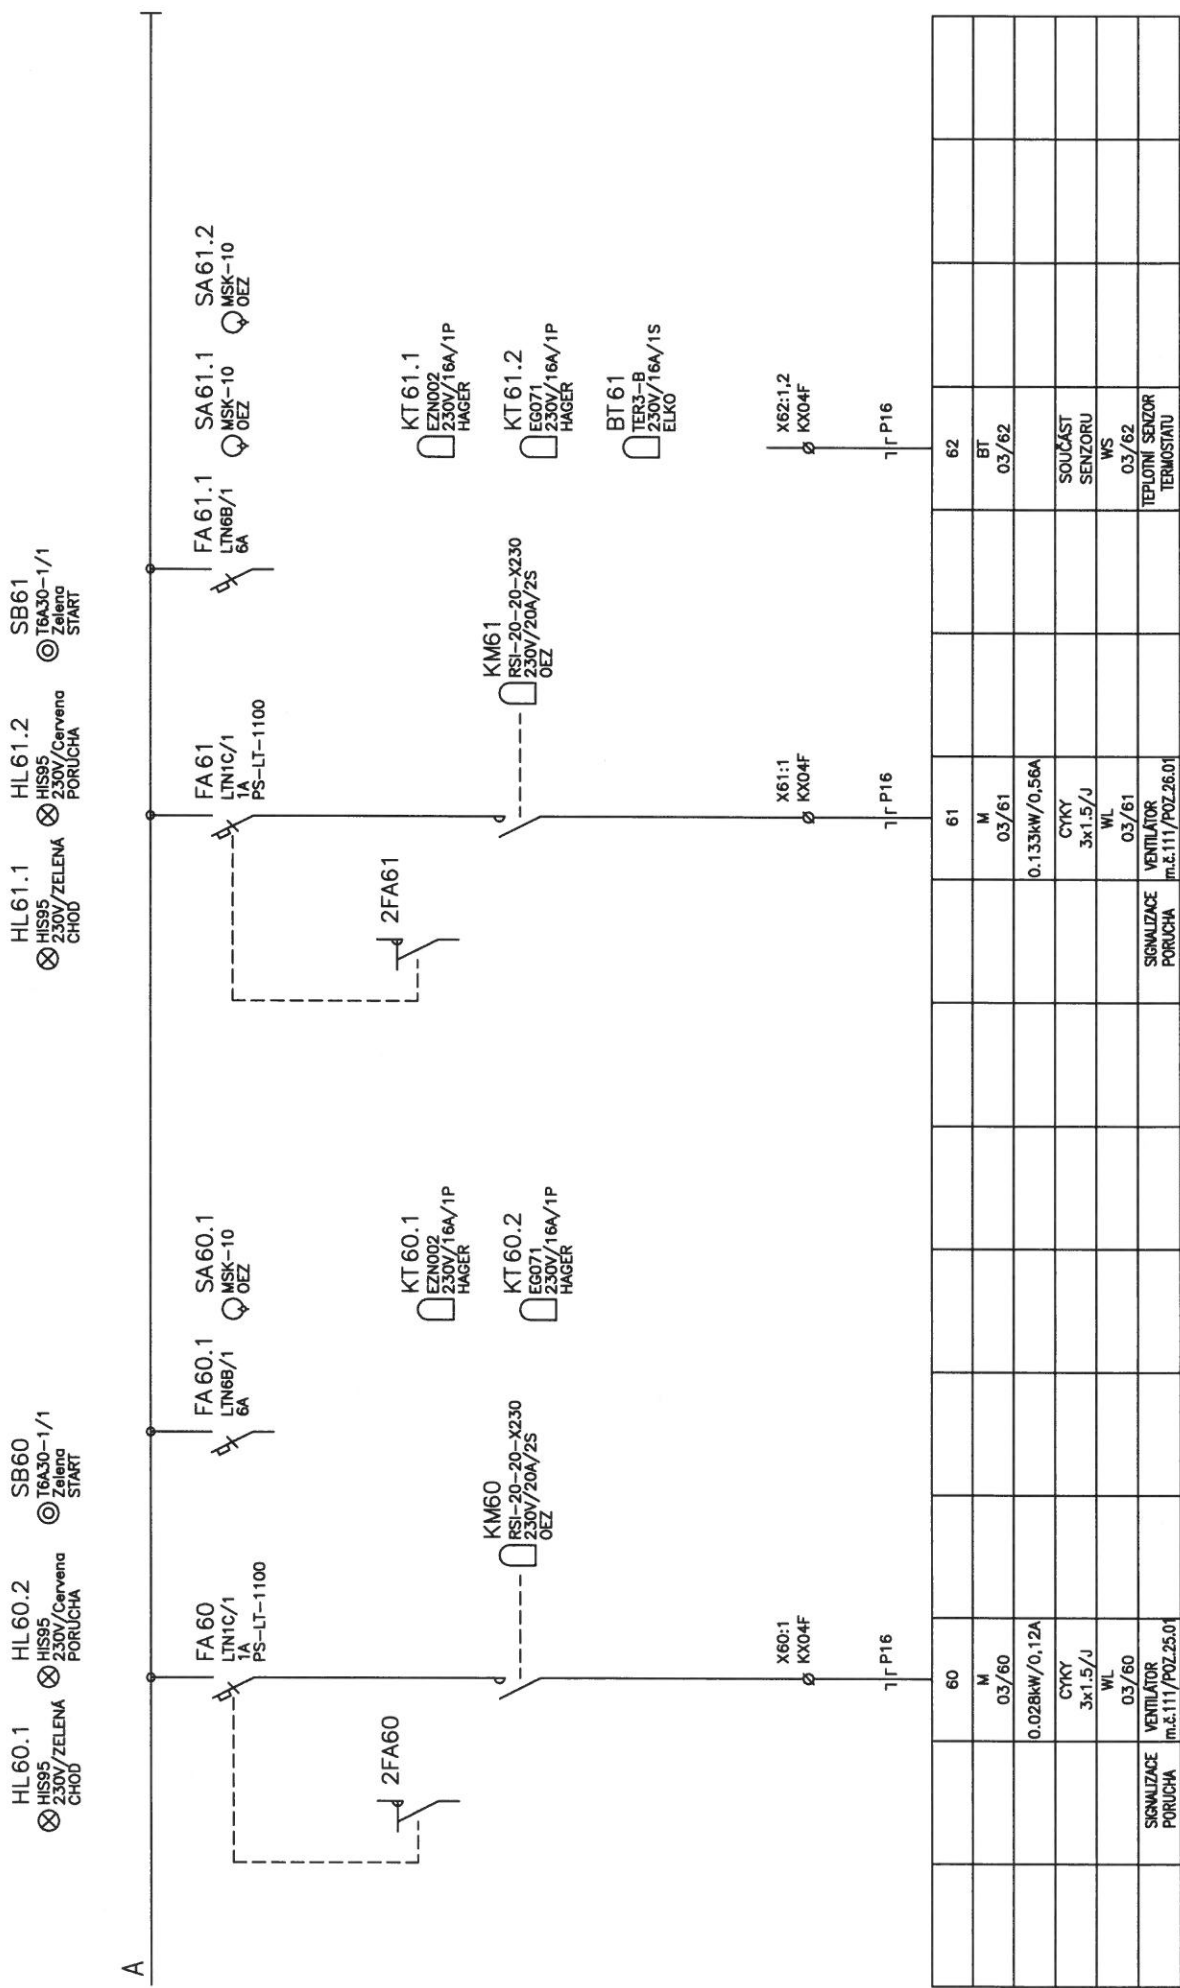

POZNÁMKA



PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ROZVÁDĚČE BUDOU OVĚŘENY SKUTEČNÉ EL.PARAMETRY MOTORŮ VENTILÁTORŮ A PROVEDE SE PŘÍPADNÁ ÚPRAVA EL.PŘÍSTROJŮ V ROZVÁDĚČI  
 TEPLOTNÍ SENZOR TERMOSTATU BT61 (TC-6) BUDE DODÁN JAKO PŘÍBAL V ROZVÁDĚČI

LIST C.: LISTU:	5	ROZVÁDĚČ RVS03/VYMĚNÍKOVÁ STANICE /1.NP		ARCHIVNÍ ČÍSLO:
		OBL.C. PJ: ELEKTRO	AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V TUPESÍCH	VÝKRES ČÍSLO:
		PROVEDL: ING.VYCHOPEŇ	DATUM: 01.2020	INVESTOR: OBEC TUPESY
				EL101-27

# SESTAVA SKŘÍNĚ

300

↑ VÝVODKY

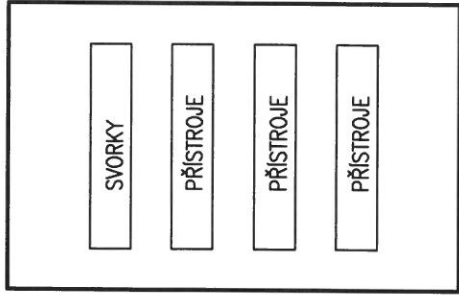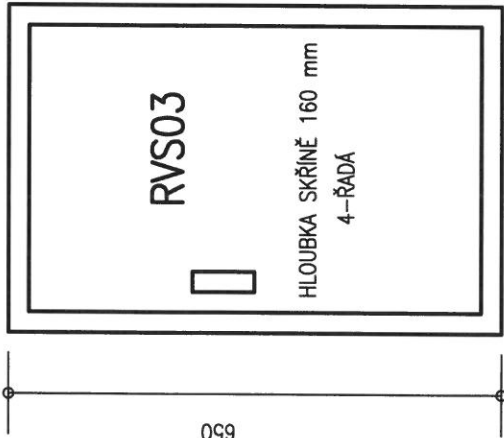


# USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ-POHLED BEZ DVEŘÍ

LIST C.: LESTU: 6	ROZVÁDĚČ RVS03/VÝMĚNIKOVÁ STANICE /1.NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO:
	OBJ.C.PJ: ELEKTRO	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V TUPESÍCH	VÝKRES ČÍSLO:	EL101-27
	PROVEDL: ING.VYCHOPEŇ	DATUM: 01.2020	INVESTOR: OBEC TUPESY		


N/RVS03

FA60.1

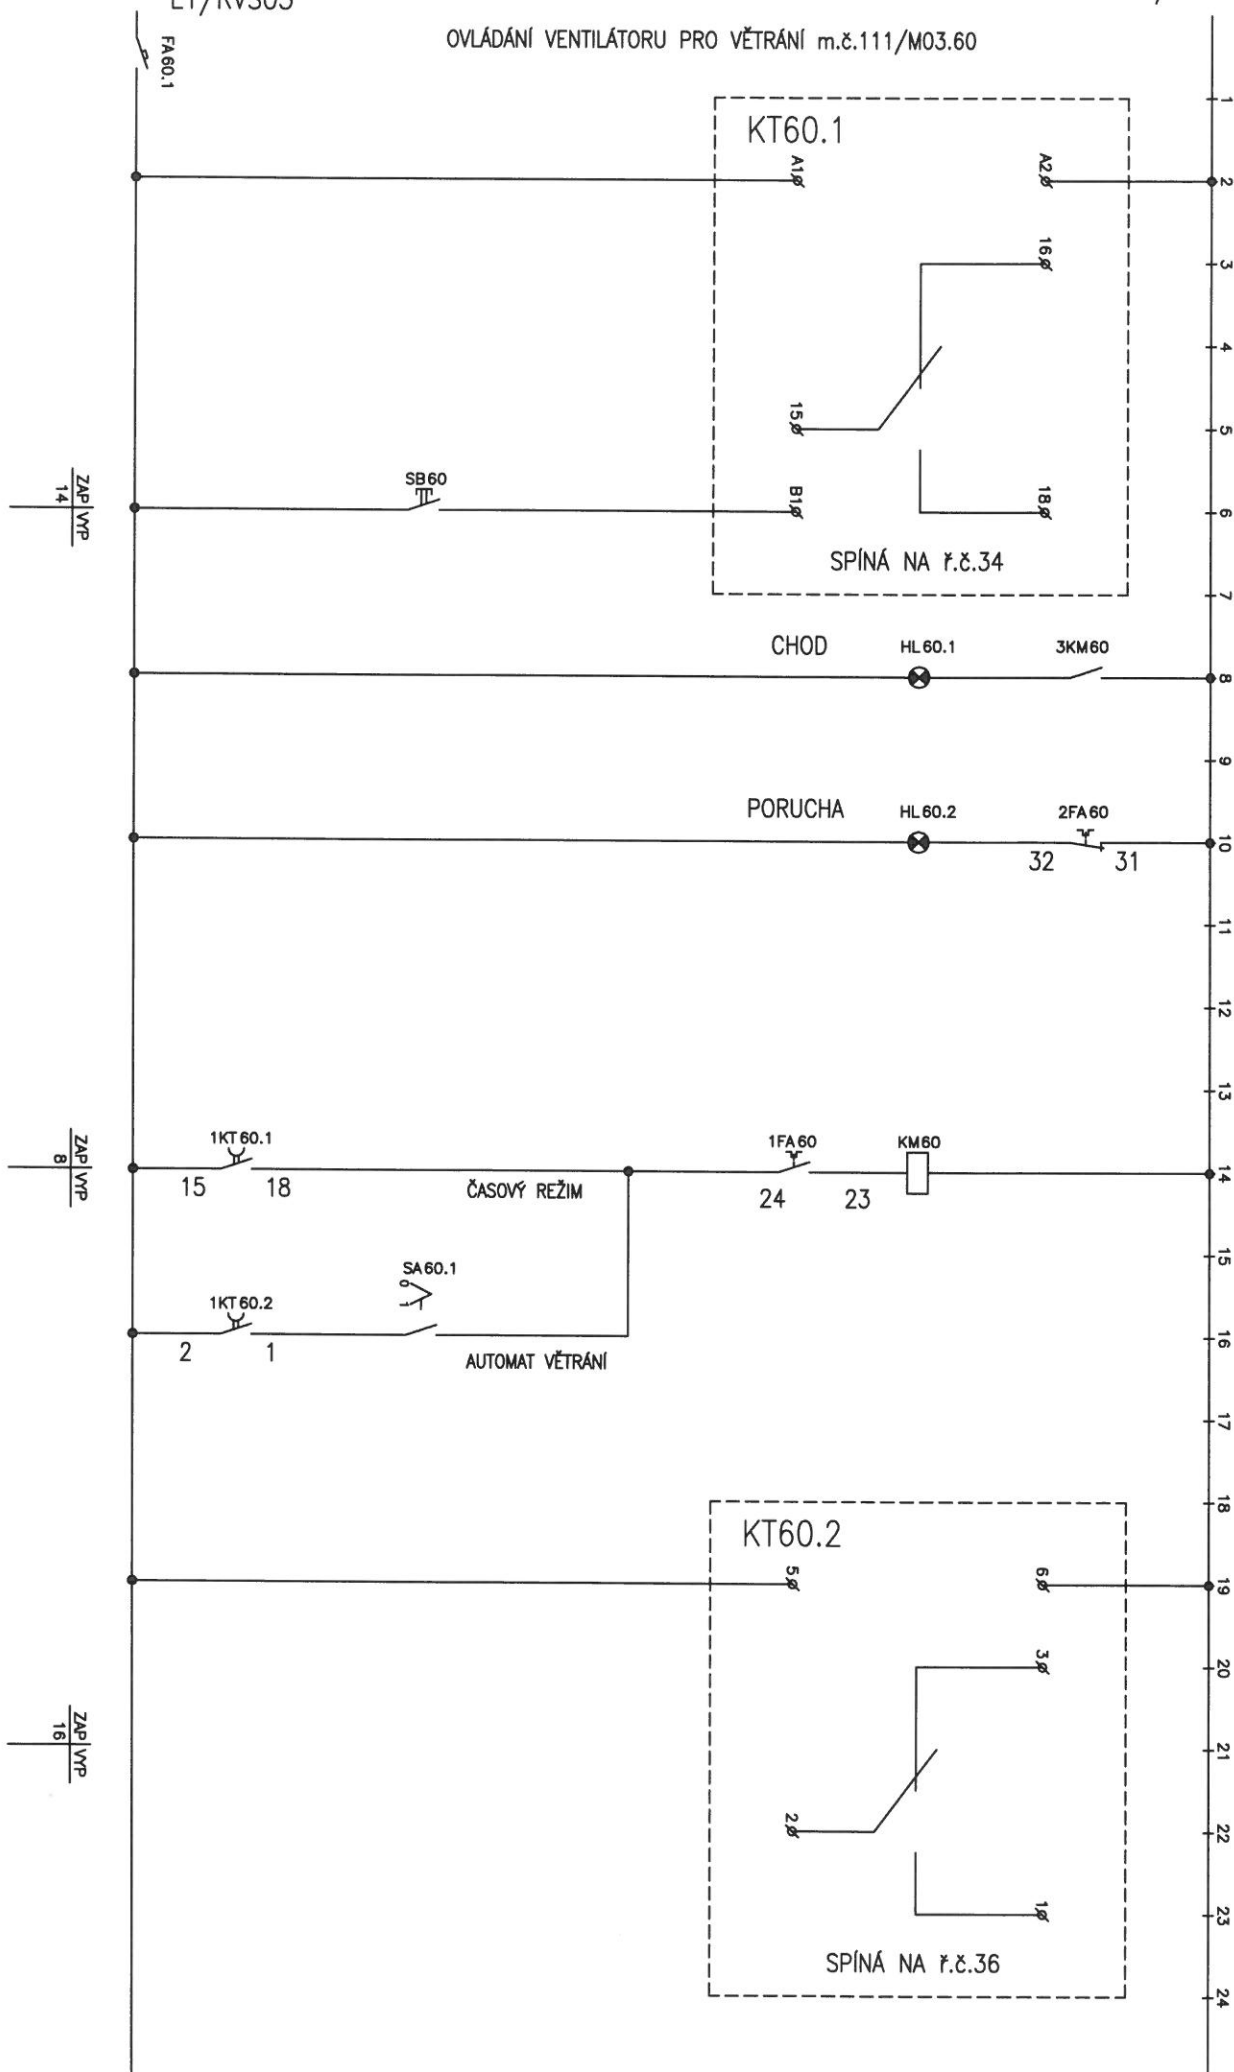

LIST C.:	7	ROZVADEČ RVS03/VYTEMĚKOVÁ STANICE /1.NP	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
LISTU:			
	OBJ.C.:Pj:	ZAK.ČÍSLO:	
	ELEKTRO		
	PROVEDL:	AKCE:	
	ING.VYCHOPEŇ	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V TUPEŠICÍCH	
		INVESTOR:	
		OBEC TUPEŠEV	
			VYKRES ČÍSLO:
			EL101-27


## OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU PRO VĚTRÁNÍ m.č.105/M01.61

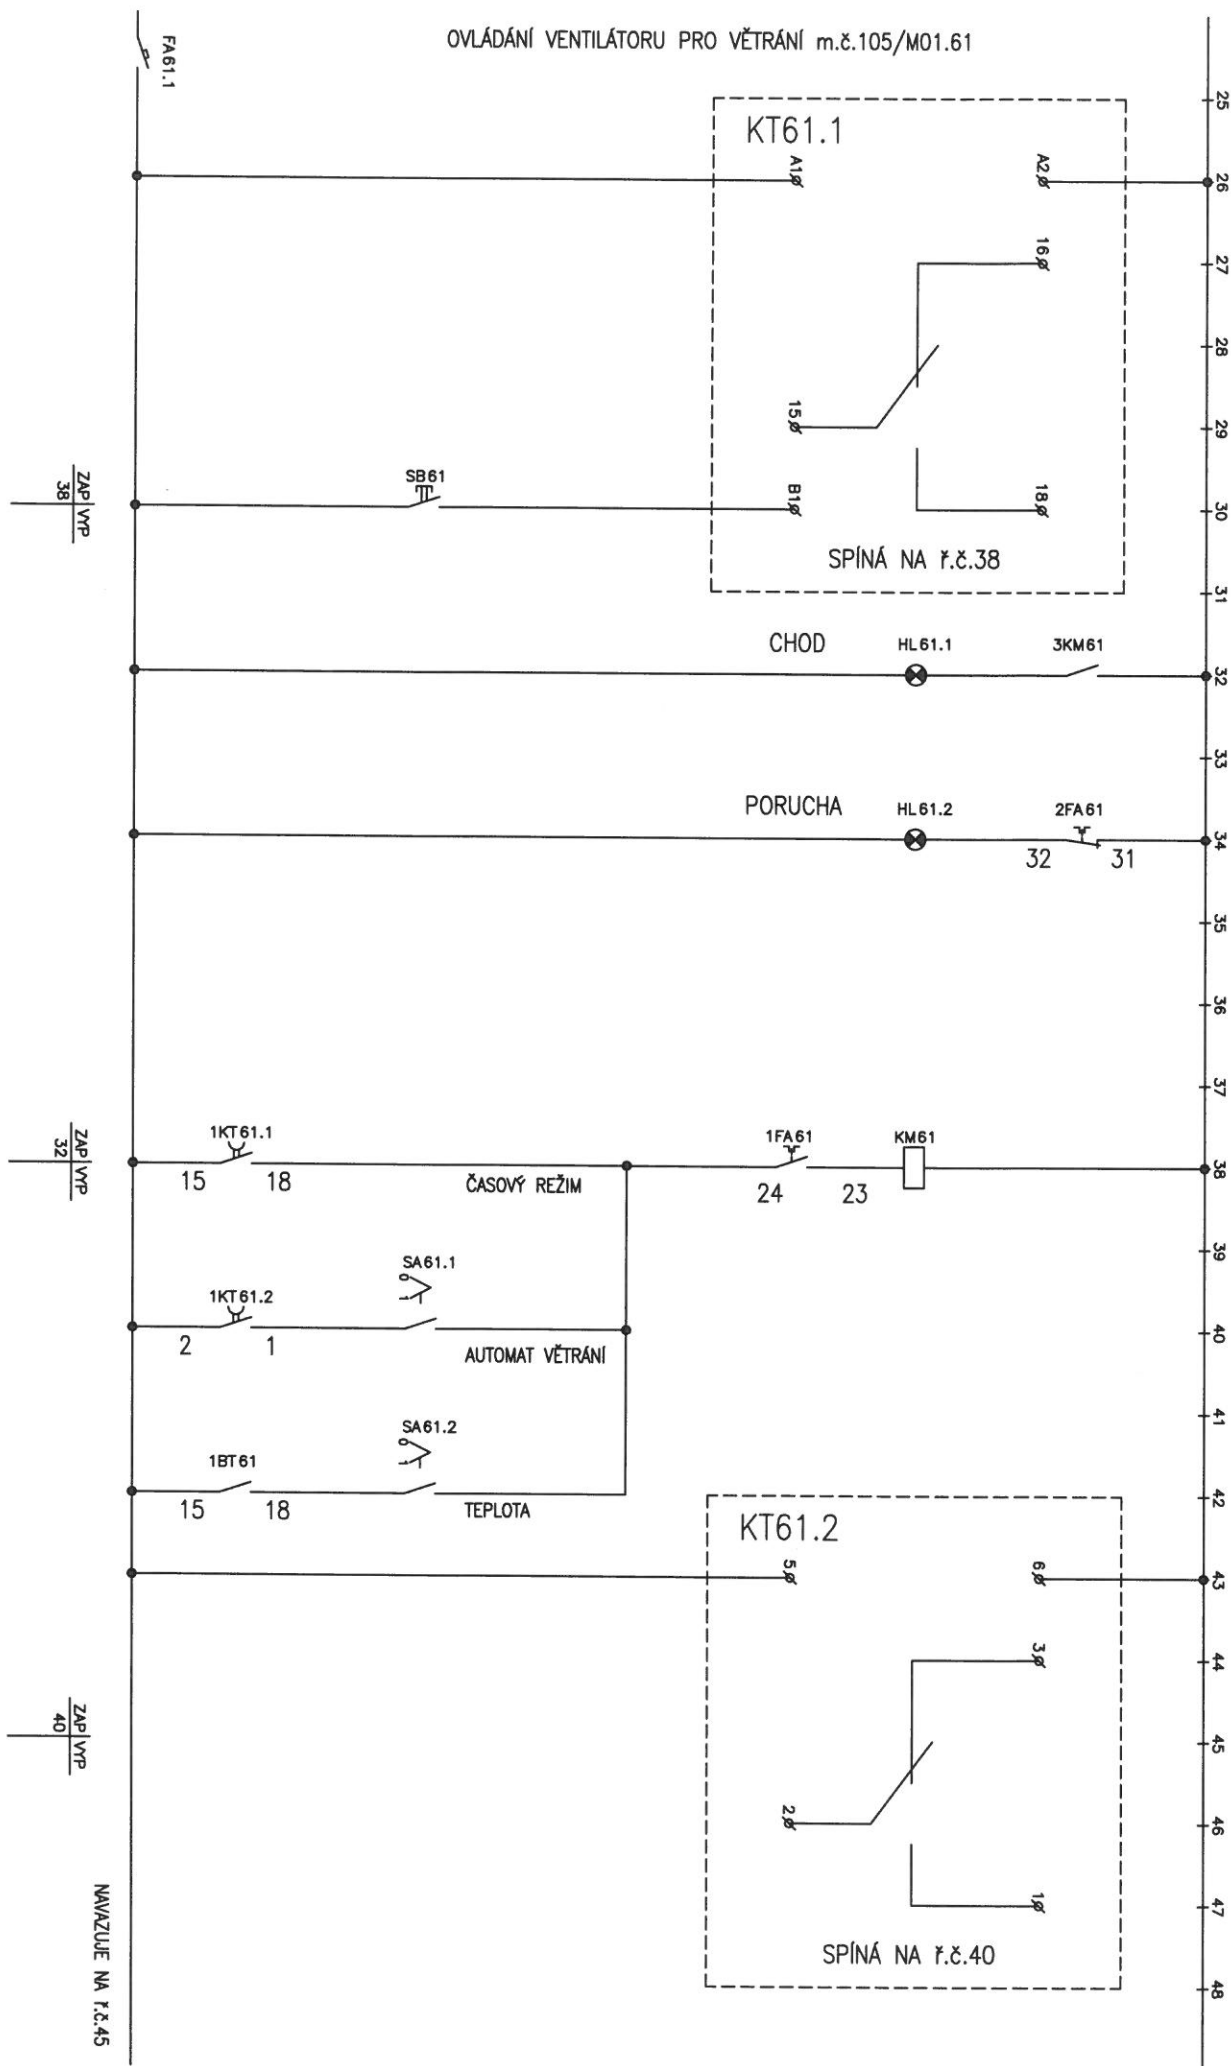

LIST C.:	8	ROZVADĚČ RVS03/VÝMĚNÍKOVÁ STANICE /1.NP	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
LISTU:			
	OBL.C. P.:	ELEKTRO	
	PROVEDL:	ING. VYCHOPEŇ	
	DATUM:	01.2020	
	INVESTOR:	OBEC TUPESY	
	AKCE:	NOTOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V TUPESÍCH	
	VÝKRES ČÍSLO:	E1.101-27	



NAVAZUJE NA ř.č.44

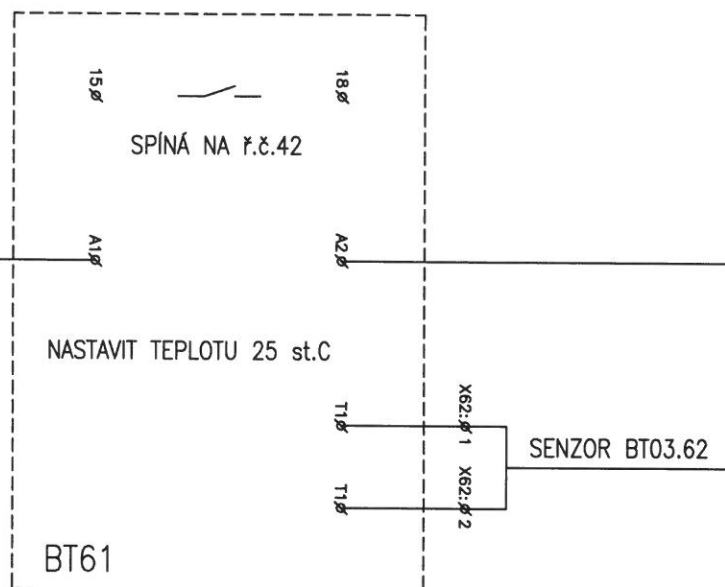ZAP VYP  
42

## POZNÁMKA:

PŘEPÍNAČ SA60.1 ZPROVOZŇUJE AUTOMATICKÉ PROVĚTRÁVÁNÍ PROSTORU  
 PŘEPÍNAČ SA60.2 ZPROVOZŇUJE AUTOMATICKÉ VĚTRÁVÁNÍ PROSTORU OD TEPLoty  
 OBSLUHA AKTIVUJE PŘEPÍNAČEM POŽADOVANÝ PROVOZNÍ REŽIM (NEBO VŠECHNY)

LIST č.: LISTU:	9	ROZVADĚČ RVS03/VÝMĚNIKOVÁ STANICE /1.NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO:
		OBL.Č. P.:	ZAK.ČÍSLO:	AKCE:		
		PROVEDL:	DATUM:	INVESTOR:		
		ING.VYCHOPEŇ	01.2020	OBEC TUPESY		
						VÝKRES ČÍSLO: E1.101-27