

Tabulka místností 1.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)	Em	Poznámka
1.01	Kancelář	20,58	500	
1.02	Strojovna VZT	4,82	200	
1.03	Chodba	8,62	100	NA PODLAŽE
1.04	Kancelář	12,21	500	
1.05	Bez využití (RTG)	27,01	300	
1.06	Chodba	2,25	100	NA PODLAŽE
1.07	Šatna	1,26	200	
1.08	Ovládací místnost RTG	4,19	300	
1.09	Místnost	14,98	300	
1.10	Místnost	9,74	200	
1.11	RTG	34,90	300	
1.12	Ovládací místnost RTG	3,03	300	
1.13	Šatna	1,39	200	
1.14	Šatna	2,14	200	
1.15	Úklidová místnost	1,62	100	
1.16	Sklad	2,31	200	
1.17	Sklad	3,48	200	
1.18	Šatna + Umývárna	7,06	200	
1.19	Sprcha	0,96	200	
1.20	WC	0,96	200	
1.21	Sklad	1,54	100	
1.22	Sklad	2,70	100	

1.23	Umývárna	5,07	200	
1.24	Schodiště	50,48	100	NA PODLAŽE
1.25	Chodba	59,50	200	NA PODLAŽE
1.26	Čekárna	35,42	200	
1.27	Ordinace	13,25	500	Ro>=90, 5000K
1.28	Chodba	2,02	200	
1.29	WC	2,35	200	
1.30	WC	2,37	200	
1.31	Chodba	2,35	100	NA PODLAŽE
1.32	Ordinace	13,91	500	Ro>=90, 5000K
1.33	Chodba	4,88	100	NA PODLAŽE
1.34	Pracovna lékařů	13,53	500	Ro>=90, 4000K
1.35	Denní místnost	15,26	300	
1.36	Chodba	6,15	100	NA PODLAŽE
1.37	Kartotéka	11,59	200	
1.38	Kancelář - RTG	16,38	500	
1.39	Chodba	38,05	100	NA PODLAŽE
1.40	Výtah	8,56	-	
1.41	Výtah	2,33	-	
1.42	Výtah	2,33	-	
1.43	Šatna	5,15	200	
1.44	WC předsiň	6,35	200	

1.45	WC	0,91	200	
1.46	WC chodba	5,41	100	
1.47	Šatna	5,30	200	
1.48	WC - Invalidé	8,78	200	
1.49	Sprcha	1,13	200	
1.50	Sklad	3,87	100	
1.51	Sklad	3,88	100	
1.52	Zázemí prodejny	3,53	200	
1.53	Kancelář	18,96	100	
1.54	Chodba	30,58	100	NA PODLAŽE
1.55	Kancelář pojišťovny	21,15	500	
1.56	Kancelář pojišťovny	30,02	500	
1.57	Chodba	43,25	100	NA PODLAŽE
1.58	Zádvěří	17,57	100	NA PODLAŽE
1.59	Prodejna - Optika	21,36	300	
1.60	Bufet	13,05	200	
1.61	Uklid	1,24	100	
1.62	Schodiště	34,18	150	NA PODLAŽE
1.63	Chodba	4,02	100	NA PODLAŽE
1.64	Bufet	76,99	200	
1.65	Sklad	6,88	100	

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- MÍSTNOST BEZ ÚPRAV – STÁVAJÍCÍ LED SVÍTIDLA
- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL ZA LED:
 - PRESTĚRKOVÁNÍ, ZAPRAVENÍ STROPNÍ OMÍTKY V PLOŠE 20%
 - VÝMALBA STROPU V PLOŠE 20%
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU Z PLECHOVÝCH LAMEL:
 - ZHOTOVENÍ NOVÉHO KAZETOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ NOSNÉHO ROŠTU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU V ROZSAHU 20%, PO INSTALACI LED SVÍTIDEL ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET
- DEMONTÁŽ-VYŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SDK PODHLEDU V ROZSAHU 20%, PO INSTALACI LED SVÍTIDEL ZAPRAVENÍ PODHLEDU + VÝMALBA V ROZSAHU 20%
- MONTÁŽ NOVÉHO KAZETOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ NOSNÉHO ROŠTU

LEGENDA ÚPRAV:

- KOMPLETNÍ VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ŽÁŘIVKOVÝCH A ŽÁROVKOVÝCH SVÍTIDEL ZA NOVÁ ÚSPORNÁ LED SVÍTIDLA VE STÁVAJÍCÍCH POZICÍCH A POČTECH.
- NOVÁ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 12464-1 (ČSN 36 0450) NA INTENZITU OSVĚTLENÍ, ČINTEL OSLBNĚNÍ A INDEX PODÁNÍ BAREV.
- OVLAĐÁNÍ OSVĚTLENÍ ZŮSTÁVA STÁVAJÍCÍ – LOKÁLNÍ VYPÍNAČI U VSTUPU DO MÍSTNOSTI NEBO POHYBOVÝMI ČIDLY S VYHODNOCENÍM DENNÍHO OSVĚTLENÍ
- NOUZOVÁ SVÍTIDLA BUDOU S VLASTNÍM BATEROVÝM ZDROJEM, SAMOSTATNOST 1 HODINA, BUDOU SVÍTIT PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ.

POŽADOVANÉ INTENZITY OSVĚTLENÍ DLE ČSN EN 12464-1:

ÚČEL MÍSTNOSTI	REFERENČNÍ ČÍSLO	OSVĚTLENOST	ČINTEL OSVĚNĚNÍ	INDEX PODÁNÍ BAREV	POZNÁMKA
CHODBA	9.1	100	25	40	NA PODLAŽE
SCHODIŠTĚ	9.2	150	25	40	NA PODLAŽE
KANTYNY	10.1	200	22	80	
ŠATNY, WC, UMÝVÁRNY	10.4	200	22	80	
PROVOZNÍ MÍSTNOSTI	11.1	200	25	80	
SKLADY	12.1	100	25	80	
KANCELÁŘE	34.2	500	19	90	4000-5000K
RECEPCE	34.6	300	22	80	
OBECNÉ PRODEJNÍ PLOŠY	35.1	300	22	80	
VSTUPNÍ HALY	36.1	100	22	80	
VÝŠEROVNÝ OBECNĚ	48.1	500	19	90	4000-5000K
OSNÍ VÝŠEROVNÝ	48.1	500	19	90	4000-5000K
ORL. VÝŠEROVNÝ	50.1	500	19	90	4000-5000K
ZOBRAZOVACÍ METODY	51.1	300	19	80	
ZUBNÍ ORDINACE	56.1	500	19	90	4000-5000K


LEGENDA SVÍTIDEL:

Poliklinika Otrokovice, budova A 1.NP

ONZAČENÍ POČET

- 10 * LED svítidlo s omezením oslnění (1950 lm; 19,0 W, 4000K)
- 12 * LED svítidlo s omezením oslnění (3299 lm; 26,0 W, 5000/6000K)
- 4 * LED svítidlo s omezením oslnění (3199 lm; 27,0 W, 5000/6000K)
- 17 * LED svítidlo s omezením oslnění (4300 lm; 37,0 W, 5000/6000K)
- 1 * LED svítidlo s omezením oslnění (6899 lm; 58,0 W, 5000/6000K)
- 20 * LED svítidlo přisazené (1400 lm; 14,0 W, 4000K)
- 7 * LED svítidlo přisazené (2400 lm; 27,0 W, 4000K)
- 1 * LED svítidlo přisazené (3600 lm; 34,0 W, 4000K)
- 41 * LED panel přisazený (1950 lm; 16,0 W, 4000K)
- 4 * LED panel přisazený (3000 lm; 24,0 W, 4000K)
- 19 * LED panel přisazený (2000 lm; 13,0 W, 4000K)
- 5 * Přisazené LED nouzové svítidlo EXIT s piktogramem (50 lm; 1,0 W), vlastní záložní zdroj, samostatnost 1 hodina, svítící při výpadku napájení, autotest

SCHEMA AREÁLU

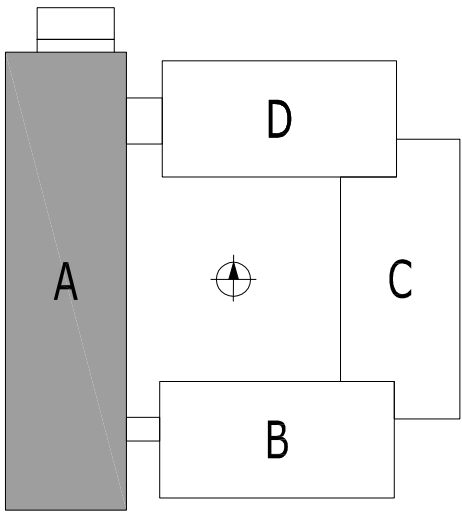

ZODP. PROJEKTANT: Ing. MARTIN ŠEDA	VYPRACOVAL: ROBERT KOVÁŘ	KONTROLOVAL: Ing. MARTIN ŠEDA
INVESTOR: Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice, tř. Osvobození 1388, IČO: 60741490		
MÍSTO STAVBY: tř. Osvobození 1388, 76502 Otrokovice, parc. č. st. 2555, k.ú. Otrokovice		
STAVBA:		
VÝMĚNA SVÍTIDEL A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ POLIKLINIKY OTROKOVICE		
OBJEKT A – PŮDORYS 1.NP		
FORMÁT: 7x44	STUPEŇ PD: DZS	
DATUM: 03/23	Č.Č.: 80/12-03-2023	
PROJESE: ELEKTROINSTALACE	Č.Č.: A-101	
MĚR: 1:100		