

Tabulka místností 7.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Em [lx]	Poznámka
7.01	Místnost bez využití	19,62	200	
7.02	Serverovna	15,51	200	
7.03	Chodba	8,27	100	NA PODLAŽE
7.04	Strojovna výtahu	37,67	200	
7.05	Chodba schodiště	7,51	100	NA PODLAŽE
7.06	Schodiště	24,73	150	NA PODLAŽE

- LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:
- MÍSTNOST BEZ ÚPRAV – STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA
  - VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL ZA LED:
    - PŘESTĚRKOVÁNÍ, ZAPRAVENÍ STROPNÍ OMÍTKY V PLOŠE 20%
    - VÝMALBA STROPU V PLOŠE 20%

- LEGENDA SVÍTIDEL:
- Poliklinika Otrokovice, budova A 7.NP
- | ZNAČENÍ | POČET |  |
|---------|-------|--|
| 1       | 4 *   | LED panel přisazený (2400 lm; 27.0 W, 4000K) |



POŽADOVANÉ INTENZITY OSVĚTLENÍ DLE ČSN EN 12464–1:

ÚČEL MÍSTNOSTI	REFERENČNÍ ČÍSLO	OSVĚTLENOST	ČINITEL OSLNĚNÍ UGR <sub>l</sub>	INDEX PODÁNÍ BAREV R <sub>a</sub>	POZNÁMKA
CHODBA	9.1	100	28	40	NA PODLAŽE
SCHODIŠTĚ	9.2	150	25	40	NA PODLAŽE
KANTÝNY	10.1	200	22	80	
ŠATNY, WC, UMÝVÁRNY	10.4	200	22	80	
PROVOZNÍ MÍSTNOSTI	11.1	200	25	80	
SKLADY	12.1	100	25	80	
KANCELÁŘE	34.2	500	19	80	
RECEPCE	34.6	300	22	80	
VSTUPNÍ HALY	36.1	100	22	80	
VYŠETŘOVNY OBECNĚ	48.1	500	19	90	4000–5000K

LEGENDA ÚPRAV:

- KOMPLETNÍ VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ŽÁŘIVKOVÝCH A ŽÁROVKOVÝCH SVÍTIDEL ZA NOVÁ ÚSPORNÁ LED SVÍTIDLA VE STÁVAJÍCÍCH POZICÍCH A POČTECH.
- NOVÁ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 12464–1 (ČSN 36 0450) NA INTENZITU OSVĚTLENÍ, ČINITEL OSLNĚNÍ A INDEX PODÁNÍ BAREV.
- OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ – LOKÁLNÍ VYPÍNAČI U VSTUPU DO MÍSTNOSTI NEBO POHYBOVÝMI ČIDLÝ S VYHODNOCENÍM DENNÍHO OSVĚTLENÍ
- NOUZOVÁ SVÍTIDLA BUDOU S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM, SAMIOSTATNOST 1 HODINA, BUDOU SVÍTIT PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ.

SCHÉMA AREÁLU

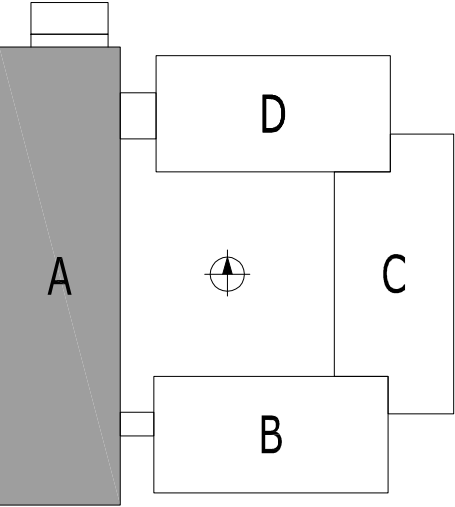

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	<div><div>Ing. MARTIN ŠEĎA</div><div>projektová činnost ve výstavbě</div><div>Tyršova 747, 763 02 Zlín 4</div><div>tel. 702 339 963</div><div>e-mail: projektyseda@seznam.cz</div><div>www.projektyseda.cz</div></div>			
Ing. MARTIN ŠEĎA	ROBERT KOVÁŘ	Ing. MARTIN ŠEĎA				
INVESTOR: Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice, tř. Osvobození 1388, IČO: 60741490						
MÍSTO STAVBY: tř. Osvobození 1388, 76502 Otrokovice, parc. č. st. 2555, k.ú. Otrokovice						
STAVBA:						
VÝMĚNA SVÍTIDEL A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ POLIKLINIKY OTROKOVICE			FORMÁT:	2xA4	STUPEŇ PD:	DZS
OBJEKT A – PŮDORYS 7.NP			DATUM:	03/23	Č.Z.:	80/12–03–2023
			PROFESE:	ELEKTROINSTALACE		Č.KOPIE.:
			MĚŘ.:	1:75	Č.V.:	A–107