

Tabulka místností 1.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Em [lx]	Poznámka
1.01	Hala	51,39	100	NA PODLAŽE
1.02	Prodejna oděvů	31,65	300	
1.03	WC předsíň	1,70	200	
1.04	WC	1,43	200	
1.05	Rozvodna	2,90	200	
1.06	Prodejna oděvů	13,04	300	
1.07	Chodba	3,53	100	NA PODLAŽE
1.08	Kancelář	25,13	500	
1.09	Prodejna	27,05	300	
1.10	Schodiště	34,37	150	NA PODLAŽE
1.11	Chodba	12,43	100	NA PODLAŽE
1.12	Chodba	35,11	100	NA PODLAŽE
1.13	WC předsíň	3,65	200	
1.14	WC	2,75	200	
1.15	WC	1,31	200	
1.16	WC	1,62	200	
1.17	WC	1,56	200	
1.18	WC předsíň	5,80	200	
1.19	WC předsíň	2,73	200	
1.20	Kadeřnictví	13,71	500	Ra>=90
1.21	Kadeřnictví	13,80	500	Ra>=90
1.22	Kancelář - VZP	26,21	500	
1.23	Kancelář - VZP	13,75	500	
1.24	Kancelář - VZP	13,93	500	

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- MÍSTNOST BEZ ÚPRAV – STÁVAJÍCÍ LED SVÍTIDLA
- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL ZA LED:
 - PŘESTĚRKOVÁNÍ, ZAPRAVENÍ STROPNÍ OMÍTKY V PLOŠE 20%
 - VÝMALBA STROPU V PLOŠE 20%
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU Z PLECHOVÝCH LAMEL:
 - ZHOTOVENÍ NOVÉHO KAZETOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ NOSNÉHO ROŠTU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU V ROZSAHU 20%, PO INSTALACI LED SVÍTIDEL ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET
- DEMONTÁŽ-VYŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SDK PODHLEDU V ROZSAHU 20%, PO INSTALACI LED SVÍTIDEL ZAPRAVENÍ PODHLEDU + VÝMALBA V ROZSAHU 20%
- MONTÁŽ NOVÉHO KAZETOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ NOSNÉHO ROŠTU

LEGENDA SVÍTIDEL:

Poliklinika Otrokovice, budova C, 1.NP			
OZNAČENÍ	POČET		
1	22 *	LED svítidlo s omezením oslnění (3200 lm; 26.0 W, 5000K)	
2	2 *	LED svítidlo přisazené (1400 lm; 14.0 W, 4000K)	
3	1 *	LED svítidlo přisazené (2400 lm; 27.0 W, 4000K)	
4	0 *	LED svítidlo přisazené (3600 lm; 34.0 W, 4000K)	
5	3 *	LED panel přisazený (2200 lm; 20.0 W, 4000K)	
6	12 *	LED panel přisazený (1950 lm; 16.0 W, 4000K)	
7	9 *	LED panel přisazený (3000 lm; 24.0 W, 4000K)	
N	5 *	Přisazené LED nouzové svítidlo EXIT s piktogramem (50 lm; 1.0 W) vlastní záložní zdroj, samostatnost 1 hodina, svítící při výpadku napájení, autotest	


LEGENDA ÚPRAV:

- KOMPLETNÍ VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ŽÁŘIVKOVÝCH A ŽÁROVKOVÝCH SVÍTIDEL ZA NOVÁ ÚSPORNÁ LED SVÍTIDLA VE STÁVAJÍCÍCH POZICÍCH A POČTECH.
- NOVÁ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 12464-1
- ČSN 36 0450) NA INTENZITU OSVĚTLENÍ, ČINITEL OSLNĚNÍ A INDEX PODÁNÍ BAREV.
- OVĚŘENÍ OSVĚTLENÍ ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ – LOKÁLNÍ VYPÍNAČI U VSTUPU DO MÍSTNOSTI NEBO POHYBOVÝMI ČIDLY S VYHODNOCENÍM DENNÍHO OSVĚTLENÍ
- NOUZOVÁ SVÍTIDLA BUDOU S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM, SAMIOSTATNOST 1 HODINA, BUDOU SVÍTIT PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ.

POŽADOVANÉ INTENZITY OSVĚTLENÍ DLE ČSN EN 12464-1:

ÚČEL MÍSTNOSTI	REFERENČNÍ ČÍSLO	OSVĚTLENOST	ČINITEL OSLNĚNÍ UGR _L	INDEX PODÁNÍ BAREV R _a	POZNÁMKA
CHODBA	9.1	100	28	40	NA PODLAŽE
SCHODIŠTĚ	9.2	150	25	40	NA PODLAŽE
KANTÝNY	10.1	200	22	80	
ŠATNY, WC, UMYVÁRNY	10.4	200	22	80	
PROVOZNÍ MÍSTNOSTI	11.1	200	25	80	
SKLADY	12.1	100	25	80	
KANCELÁŘE	34.2	500	19	80	
RECEPCE	34.6	300	22	80	
VSTUPNÍ HALY	36.1	100	22	80	
KADEŘNICTVÍ	22.1	500	19	90	

SCHÉMA AREÁLU

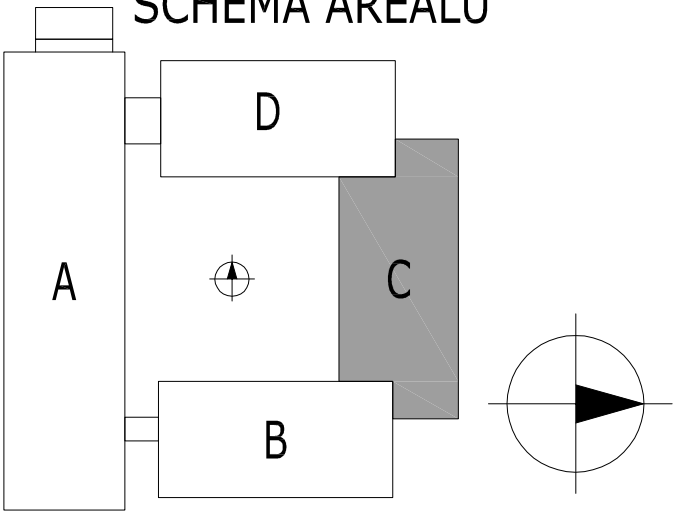

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing. MARTIN ŠEĎA	ROBERT KOVÁŘ	Ing. MARTIN ŠEĎA
INVESTOR: Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice, tř. Osvobození 1388, IČO: 60741490		
MÍSTO STAVBY: tř. Osvobození 1388, 76502 Otrokovice, parc. č. st. 2555, k.ú. Otrokovice		
STAVBA:		
VÝMĚNA SVÍTIDEL A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ POLIKLINIKY OTROKOVICE		
OBJEKT C – PŮDORYS 1.NP		
Ing. MARTIN ŠEĎA projektová činnost ve výstavbě Tyršova 747, 763 02 Zlín 4 tel. 702 339 963 e-mail: projektyseda@seznam.cz www.projektyseda.cz		
FORMÁT:	5x44	STUPEŇ PD: DZS
DATUM:	03/23	Č.Z.: 80/12-03-2023
PROFESE:	ELEKTROINSTALACE	Č.KOPIE.:
MEŘ.:	1:100	Č.V.: C-101