

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ
ČÍSLO PARCELNÍ
ROZSAH A PLATNOST SOND

Podélný profil
Přípojka vody

MĚŘÍTKO 1:100/1:100

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU


HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIAL - DELKA [m]

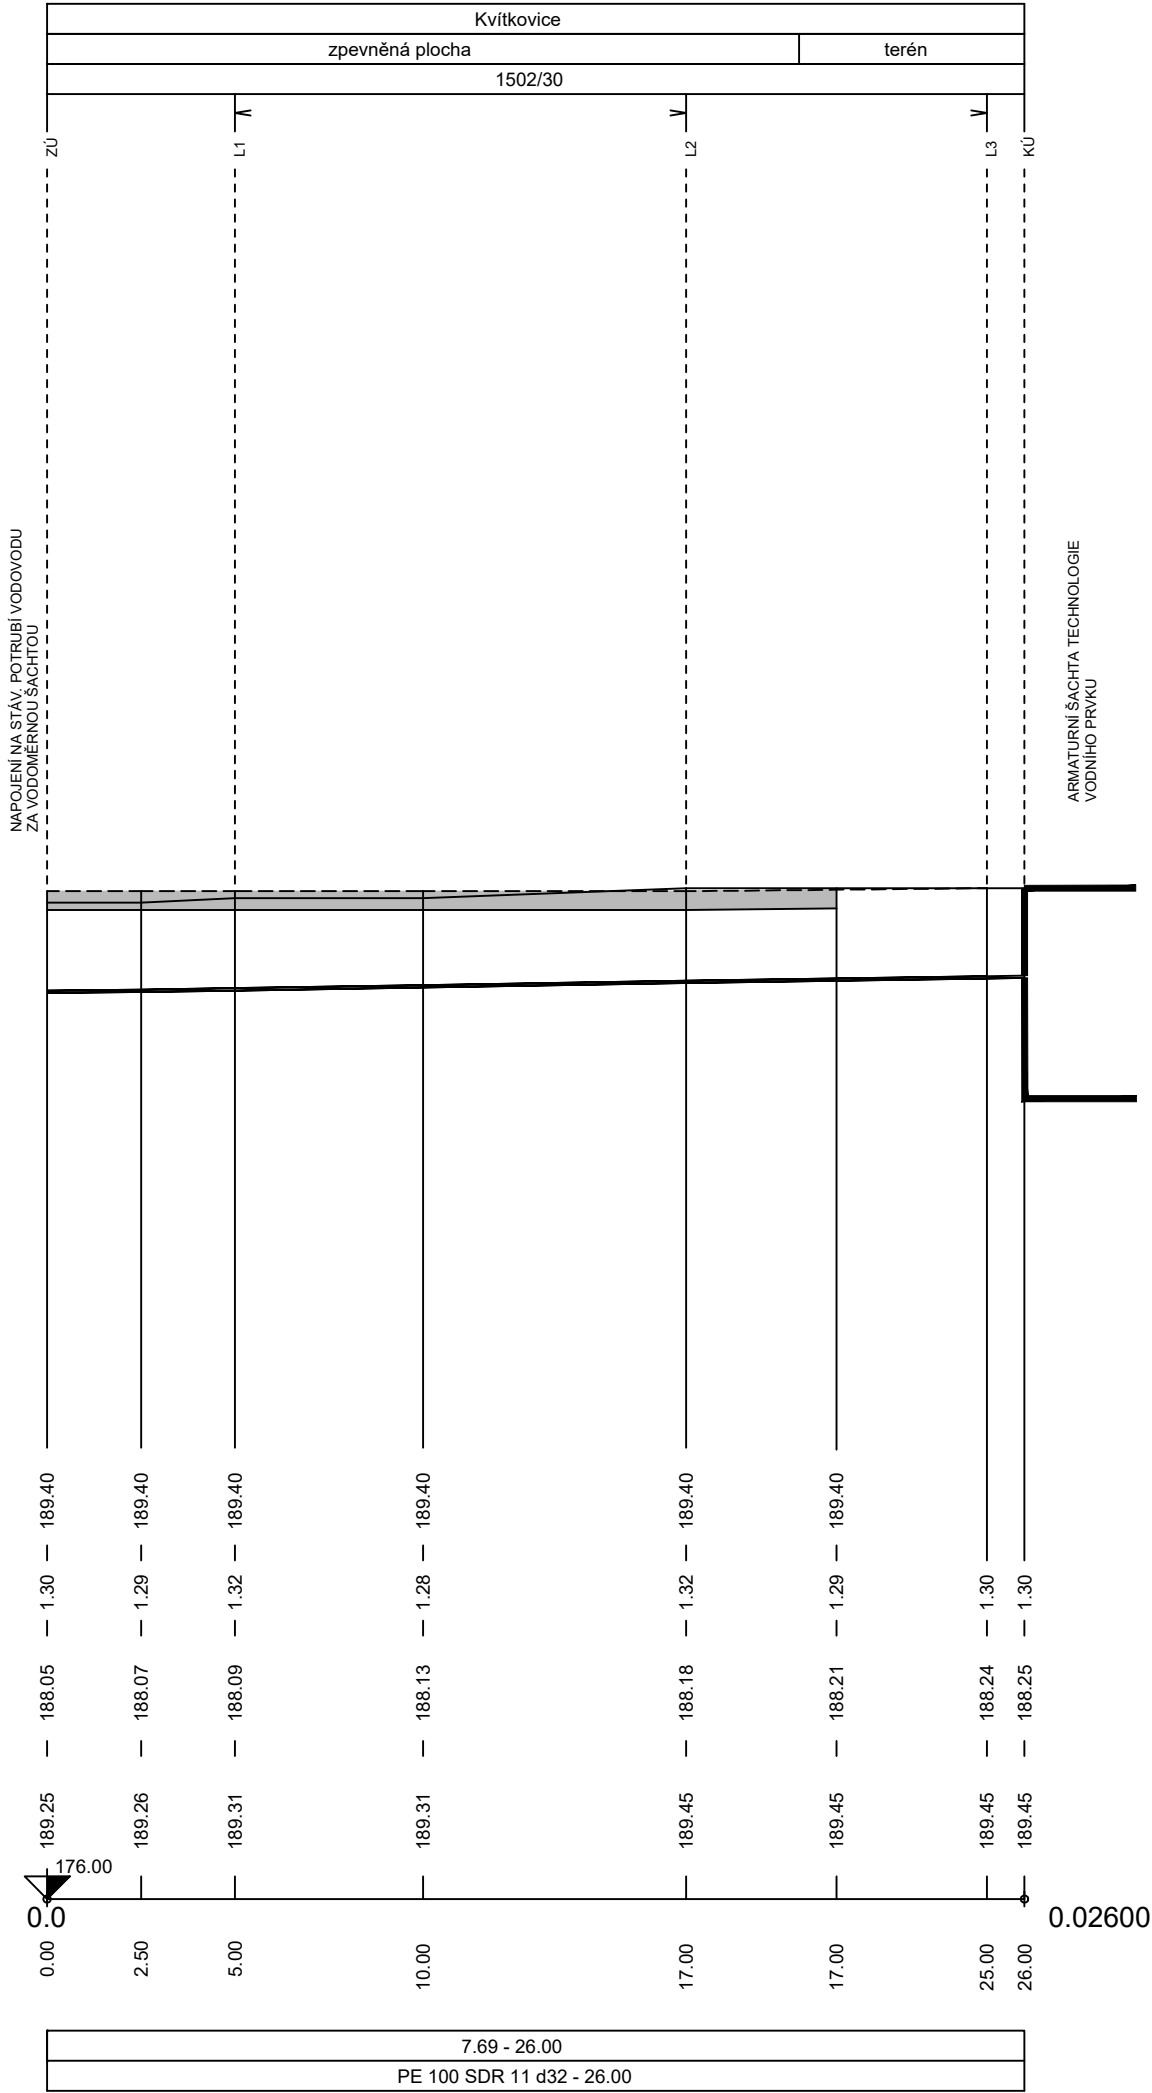

POZNÁMKA:

- ULOŽENÍ POTRUBÍ SE PROVEDE DO PÍSKOVÉHO LOŽE
- OBSYP POTRUBÍ PE SE PROVEDE DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ PÍSKEM S MAX. ZRNEM VELIKOSTI DO 20 mm. OBSYP SE HUTNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 150 mm PŘI RUČNÍM A 200 AŽ 300 mm PŘI STROJNÍM ZHUTŇOVÁNÍ.
- ZÁSYP RÝHY POD KOMUNIKACÍ BUDE PROVEDEN ŠTERKOPÍSKEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH TL. MAX. 200 mm
- PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉHO V ZEMI SE PO CELÉ TRASE ULOŽÍ NA VRCHOL POTRUBÍ IZOLOVANÝ VODIČ CYY 6mm A VYVEDE SE DO ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU NEBO ARMATURNÍ ŠACHTY

ROZMĚROVÁ TABULKA


DN	PE VNĚJŠÍ PRŮMĚR	VÝŠKA LOŽE	ŠÍŘKA RÝHY	TYP TRUB TRUBKY PIPELIFE SDR 11		TL. STĚNY	POZNÁMKA
	D	a	B	PE 80	PE 100		
mm						mm	
	25	100	800	025A/110/...	025C/110/...	2,3	
	32	100	800	032A/110/...	032C/110/...	3,0	
	40	100	800	040A/110/...	040C/110/...	3,7	
	50	100	1000	050A/110/...	050C/110/...	4,6	

LEGENDA TYPY ČAR:

PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN

POZNÁMKA:

PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ŘIDIT SE ČSN 73 3050 - ZEMNÍ PRÁCE A VYHLÁŠKOU č. 324/90 Sb. O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÉM ZAŘÍZENÍ PŘI STAVEBNÍCH PRÁCECH. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ INVESTOR ZAJISTÍ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA DEZINFEKCE POTRUBÍ A TLAKOVÁ ZKOUŠKA DLE ČSN 75 5911. PROTOKOL O TLAKOVÉ ZKOUŠCE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU.

VYPRACOVAL M.FLEKAČ	ZODP. PROJ. DÍLU M.FLEKAČ	ZODP. PROJ. AKCE ING.ARCH. HAVLÍČEK		Dlouhá 108 , 760 01 ZLÍN tel.: 732301328 flekac@arsprojekt.cz
KRAJ ZLÍNSKÝ	OBEC Otrokovice	FORMÁT 2 x A4	DATUM 11/2020	
OBJEDNATEL: MĚSTO OTROKOVICE, NÁM. 3. KVĚTNA 1340			ÚČEL DÚR+DSP	
AKCE: REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - PROSTOR TRŽNICE NA TRÁVNÍKÁCH			ČÍSLO ZAKÁZKY 117-DÚSP-20	
OBJEKT: SO 05 - PŘÍPOJKA VODY, PŘÍPOJKA KANALIZACE			ČÍSLO KOPIE	
OBSAH: PODÉLNÝ PROFIL - VODOVOD			DÍL: STAVEBNÍ	
			MĚŘÍTKO 1:200	ČÍSLO VÝKR. 05-04