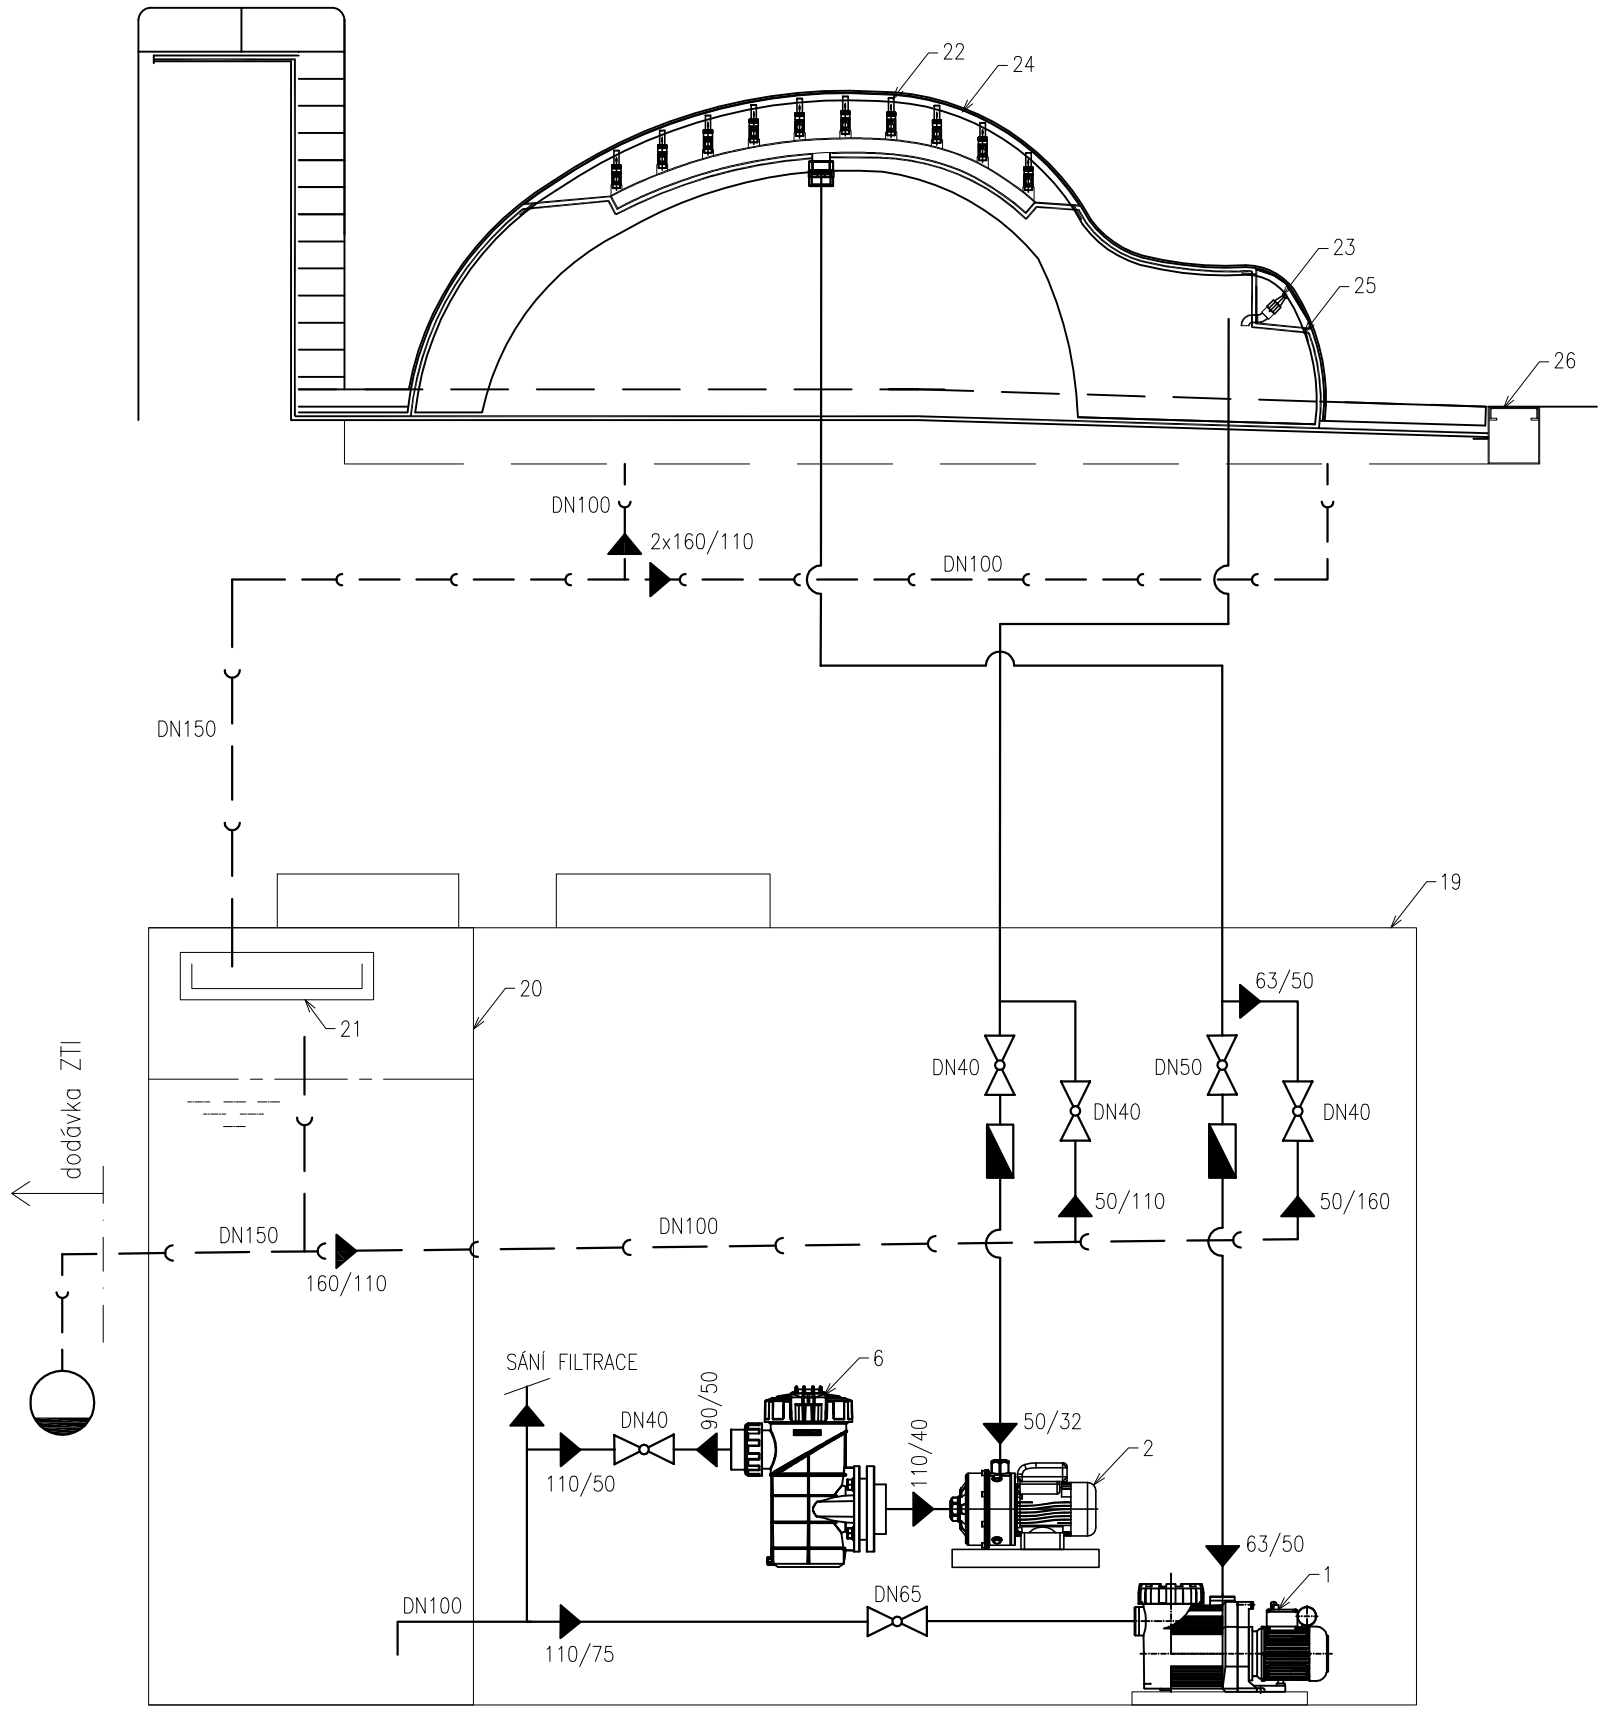

LEGENDA ZNAČENÍ:

potrubí tlakové PVC-U PN10

potrubí PVC KG SN4

Název značky	Grafická značka
Ventil	
Redukce centrická	
Zpětný ventil	
Hrdlový spoj	
Odpad do kanalizace	

LEGENDA:

1. Odstředivé plastové čerpadlo trysek typu Kometa s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN40/DN40, výkon 0,45kW; Q=12,0m³/h při 6mvs, 400V
2. Odstředivé nerezové čerpadlo mlžné trysky , připojení DN32/DN25, výkon 0,75 kW; Q=1,8m³/h při 38mvs, 400V
6. Plastový zachycovač nečistot objemu 8l, připojení DN80/DN100
19. PP dvouplášťová dvouvstupová strojovna technologie, vnitřní rozměry 3,0x2,0x2,0m, vstupní komínek 600x600mm, čerpací jímka, vč. žebříků a těsněných prostupů, bez poklopu
20. PP integrovaná retenční nádrž, rozměry 1,0x2,0x2,0mm, objem 4,0m³
21. PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem
22. Pramínková tryska typu Kometa, ø ústí 10mm, připojení G½" tryska s kloubem a přesnou regulací průtoku
23. Mosazná mlžná tryska ø ústí 6mm, připojení G½"
24. Nerezový žlab trysek 100x150x1300mm, rozvaděč trysek výšky 30mm s přívodem G2" a 10x vývodem G½", nerezová krycí mřížka
25. Nerezová nádržka mlžné trysky ø160x160mm, nerezová krycí mřížka, lem pro napojení hydroizolace, tlakový přívod G½"
26. Nerezový odtokový žlab 135x150mm, vnitřní rádius 1,5m, rovné konce délky 0,7m, celková délka 6,11m, 2x gravitační odtok DN100, vnitřní lem pro napojení hydroizolace, vč. nerezového kotvení

Tato projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentaci stavební části, slouží pouze jako její podklad.
Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti LENTUS AGILIS spol. s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

Projektant	Vypracoval	Zodpovědný projektant
Ing. Libor Loveček	Ing. Petr Jeřábek	Ing. Ivo Pospíšil

Lentus agilis, spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobyli
www.lentus.cz; lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417

Investor: Město Otrokovice, Nám. 3. května 1340, Otrokovice

Název zakázky:

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - PROSTOR TRŽNICE NA TRÁVNÍKÁCH

Část stavby: Technologie vodního prvku

Obsah výkresu: Liniové schéma- trysky

Č. zakázky	-	
Datum	duben 2021	
Kraj	Zlínský	
Stupeň	DPS	
Formát: 2xA4	Měřítko: -	Č.paré
Číslo výkresu: 06		